
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления развития инфра-
структуры Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор

Т.С. Сабко

М.П.

□ . □ . 2011 г.

□ . □ . 2011 г.

М.П.

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

Пояснительная записка к энергетическому паспорту Рег. № _____

Москва, 2011

Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Общая характеристика объекта и участников обязательного энергетического обследования	4
1.2. Цели и задачи обязательного энергетического обследования объекта обследования	4
1.3. Состав работ обязательного энергетического обследования объекта обследования	5
1.4. Нормативное и методическое обеспечение обязательного энергетического обследования	7
2. Общие сведения об объекте обследования	9
2.1. Географические характеристики расположения объекта обследования	9
2.2. Технические характеристики объекта обследования	10
2.3. Эксплуатационные характеристики объекта обследования	10
2.4. Температурные условия эксплуатации объекта обследования	10
2.5. Характеристики тепловой защиты объекта обследования	12
2.6. Структура энергопотребления объекта обследования	13
2.7. Организация приборного учета потребления энергетических ресурсов на объекте обследования	17
3. Электроснабжение	18
3.1. Общая характеристика системы электроснабжения	18
3.2. Потребление электрической энергии в местах общего пользования и общедомовым оборудованием	18
3.3. Качество электрической энергии на объекте обследования	18
3.4. Тепловизионное обследование распределительных устройств	19
3.5. Инструментальное обследование системы освещения	19
3.6. Организация учета потребления электрической энергии	19
3.7. Структура и баланс электропотребления	20
3.8. Анализ нормативных и фактических показателей потребления электрической энергии	21
4. Тепловизионное обследование ограждающих конструкций	22
4.1. Описание условий тепловизионного обследования	22
4.2. Схема тепловизионной съемки	23
4.3. Результаты тепловизионной съемки	23
4.4. Анализ и выводы по результатам тепловизионного обследования	23
5. Теплоснабжение	24
5.1. Общая характеристика системы теплоснабжения	24
5.2. Обследование системы теплоснабжения	25
5.2.1. Результаты инструментального обследования тепловых узлов объекта обследования	26
5.2.2. Результаты визуального контроля технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов	26
5.2.3. Результаты инструментального контроля радиаторов и стояков отопления	26
5.3. Инструментальный контроль микроклимата	27
5.3.1. Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользования	27
5.4. Организация учета потребления тепловой энергии	27
5.5. Расчет объемов теплопотребления системой отопления	27
5.6. Расчет объемов теплопотребления системой ГВС	28
5.7. Баланс потребления тепловой энергии и удельные расходы	29
6. Холодное водоснабжение	30
6.1. Общая характеристика системы холодного водоснабжения	30
6.2. Водопотребление здания и потенциал экономии	30
7. Мероприятия по экономии энергетических ресурсов и воды	31
7.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	31
Приложение 1	32
Приложение 2	33
Приложение 3	34
Приложение 4	35
Приложение 5	36
Приложение 6	51
Приложение 7	52
Приложение 8	53
Приложение 9	56
Приложение 10	61
Приложение 11	73

Приложение 12	74
Приложение 13	87
Приложение 14	88
Приложение 15	90
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	112

1. Общие сведения

1.1. Общая характеристика объекта и участников обязательного энергетического обследования

Настоящий отчет составлен по результатам проведения обязательного энергетического обследования ТМБДОУ «Дудинский детский сад «Морозко», находящего в муниципальной собственности города Дудинка.

Идентифицирующие объект обследования сведения представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Обязательное энергетическое обследование объекта обследования осуществлено на основании Муниципального контракта с Управлением развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от «14» февраля 2011 г. №16-Э.

Фактическое время проведения обязательного энергетического обследования объекта энергетического обследования – март - декабрь 2011 года.

Последующее обязательное энергетическое обследование объекта обследования должно быть осуществлено не позднее декабря 2016 года.

Обязательное энергетическое обследование объекта обследования проведено
представлены в Приложении 2 к настоящему отчету.

является членом саморегулируемой организации в области проведения обязательных энергетических обследований.

Сведения о саморегулируемой организации представлены в Приложении 3 к настоящему отчету.

Объект обследования находится на балансе Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Объект обследования находится в ведомственном подчинении Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Эксплуатацию объекта обследования осуществляет ОАО «Таймырбыт».

Сведения об организации, осуществляющей эксплуатацию объекта обследования представлены в Приложении 4 к настоящему Отчету.

1.2. Цели и задачи обязательного энергетического обследования объекта обследования

Обязательное энергетическое обследование объекта обследования проведено в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 16 пункт 1 подпункт 2).

По результатам проведения обязательного энергетического обследования объекта исполнителем обязательного энергетического обследования составлены:

- опросные формы;
- энергетический паспорт Рег. № _____, соответствующий требованиям приказа Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182;
- настоящий отчет об обязательном энергетическом обследовании.

Целями проведения обязательного энергетического обследования объекта обследования является:

- получение объективных данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по объекту обследования;

- подготовка предложений по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по объекту обследования.
Задачами при проведении обязательного энергетического обследования являлись:
- получение объективных данных о техническом состоянии объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования;
- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

1.3. Состав работ обязательного энергетического обследования объекта обследования

В составе работ по проведению обязательного энергетического обследования исполнителем были осуществлены:

- проведение сбора исходной информации об объекте обследования;
- проведение визуального и инструментального обследования объекта обследования;
- анализ информации, полученной на этапах сбора исходной информации, визуального и инструментального обследования объекта обследования;
- формирование Энергетического паспорта объекта обследования;
- формирование настоящего отчета.

Результаты сбора исходной информации по объекту обследования оформлены исполнителем в виде опросных форм.

Опросные формы представлены в Приложении 5 к настоящему отчету.

Для подготовки опросных форм были использованы следующие источники информации:

- проектная документация (источник получения информации – Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района);
- проектные нагрузки по видам теплопотребления (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района);
- проектные нагрузки системы электроснабжения (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района) ;
- проектные нормы водопотребления объекта (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района);
- архитектурно-планировочные данные по строению и данные Технического паспорта БТИ (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района);
- данные по количеству людей, находящихся в обследованном здании отдельно по персоналу и посетителям (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района);

- данные по потреблению энергоресурсов (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района);
- финансовая документация по оплате за потребленные энергоресурсы объекта обследования (источник получения информации - Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района).

Исполнителем были осуществлены следующие виды визуального и инструментального обследования объекта обследования:

- инструментальный контроль количества и качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
- тепловизионный контроль распределительных устройств (электрощитовых) в соответствии с требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97;
- инструментальный контроль уровня освещенности мест общего пользования в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96;
- инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользования (выборочно) в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96;
- инструментальный контроль температурно-влажностных режимов и расхода воздуха системами приточно-вытяжной вентиляции (при их наличии, выборочно) в соответствии с требованиями Приложений 5, 7, 17 к СНиП 2.04.05-91*;
- визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96;
- выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления в соответствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий (утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984);
- тепловизионное обследование и оценка состояния наружных ограждающих конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 26629-85.

Результаты проведения визуального и инструментального обследования объекта обследования оформлены в виде протоколов и представлены в соответствующих Приложениях к настоящему отчету.

Перечень приборов, использованных исполнителем при проведении инструментального обследования, представлен в Приложении 6 к настоящему отчету.

В составе работ по анализу информации, полученной на этапах сбора исходной информации, визуального и инструментального обследования объекта обследования, Исполнителем было осуществлено:

- 1) Анализ проектной документации (анализ соответствия фактически установленного оборудования, инженерных коммуникаций, элементов конструкций проектной документации).
- 2) Анализ результатов, полученных при проведении визуального осмотра.
- 3) Анализ результатов полученных при проведении инструментального обследования.
- 4) Анализ динамики энергопотребления по видам за 2006-2010 годы, в том числе включая:
 - потребление объектом тепловой энергии на ГВС и отопление за 2006-2010 годы;
 - потребление объектом электрической энергии за 2006-2010 годы;
 - потребление объектом холодной воды за 2006-2010 годы.

- потребление объектом газа за 2006-2010 годы.
- 5) Определение удельных показателей энергопотребления и сопоставление их с нормативными значениями.
- 6) Обобщение полученной информации.
- 7) Составление энергобалансов объекта обследования.
- 8) Формирование выводов и итоговых заключений.

Результаты проведения анализа исходной информации представлены в соответствующих разделах настоящего отчета.

Энергетический паспорт объекта обследования составлен исполнителем в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182).

За базовый год при оформлении энергетического паспорта принят 2010 год.

Сведения по балансу энергоресурсов и их изменению составлены Исполнителем до 2011 года включительно.

1.4. Нормативное и методическое обеспечение обязательного энергетического обследования

При проведении работ по обязательному энергетическому обследованию исполнителем использовались нормативные документы и методики, допущенные органами Ростехнадзора (Госэнергонадзора) для повсеместного использования при инспектировании (обследовании, проверке) объектов. В состав исходной нормативно-методической базы входят следующие основные документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 года;
- Методические указания по обследованию энергопотребляющих объектов. М., МЭИ, 1996;
- Правила проведения энергетических обследований организаций (утверждены Минтопэнерго России 25.03.98);
- Правила (стандарты) аудиторской деятельности в Российской Федерации;
- МДК 1-01.2002 «Методические указания по проведению энергоресурсаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утверждены приказом Госстроя России от 18.04.2001 №81);
- ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения»;
- Приказ Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, ...».

1.4.1. Для определения нормируемых параметров объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования исполнителем были использованы следующие нормативные и методические документы:

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 02.04.01-85*. Госстрой России;
- Естественное и искусственное освещение. СНиП-23-05-95. Госстрой России;
- Общественные здания и сооружения. СНиП 2.08.02-89. Госстрой России;
- Правила использования электроустановок, 6 издание с дополнениями и исправлениями. Энергосервис, М, 2002;
- Правила учета электрической энергии. Энергосервис, М, 2003;
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Министерство энергетики РФ, приказ от 24.03.2003г. №115;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Энергосервис, М, 2002;
- Строительная климатология. СНиП 23-01-99. Госстрой России.

Для определения порядка проведения визуального и инструментального обследования исполнителем были использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
- ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;
- Инструкция по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий (утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984);
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Общие сведения об объекте обследования

2.1. Географические характеристики расположения объекта обследования

Объект обследования располагается в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе,

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

Географические координаты объекта обследования:

- долгота: 86.181664° в. д.

- широта: 69.408340° с. ш.

Расположение объекта обследования по отношению к сторонам света проиллюстрировано на рисунке 1.



Рис. 1. Схема расположения объекта обследования (север-верх)

2.2. Технические характеристики объекта обследования

Регистрационные сведения об объекте обследования представлены в таблице 1 Приложения 5 к настоящему отчету.

Объект обследования возведен по индивидуальному проекту в 1991г. и представляет собой 3-х этажное здание без чердака.

Объект обследования имеет 3 этажа, 2 подъезда.

Кровля объекта обследования – рулонная.

Наружные стены объекта обследования выполнены из кирпича.

Балконы отсутствуют. Оконное остекление – двойное в деревянных переплетах.

Подробно характеристики здания объекта обследования представлены в таблице 3 Приложения 5 к настоящему отчету.

Выявленные в результате визуального обследования здания объекта обследования несоответствия представлены в Приложении 13 к настоящему отчету.

2.3. Эксплуатационные характеристики объекта обследования

Объект обследования предназначен для временного пребывания (дневного) детей дошкольного возраста. В составе объекта обследования имеются нежилые помещения. Субарендаторы (арендаторы) в здании отсутствуют.

Эксплуатация объекта обследования осуществляется ОАО «Таймырбыт».

Объект обследования характеризуется наличием следующих внутренних инженерных сетей и оборудования:

- система теплоснабжения;
- система водоснабжения;
- осветительное оборудование;
- система электроснабжения.

Характеристики систем энергоснабжения представлены в п. 3-6, сведения об осветительном оборудовании и о системе теплоснабжения в Приложении 5; сведения о техническом состоянии систем и о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ – в приложении 13.

Объект используется по назначению (ТМБДОУ «Дудинский детский сад «Морозко»). Перепланировка помещений не выявлена. Строительные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт не производился.

2.4. Температурные условия эксплуатации объекта обследования

Климатические характеристики расположения объекта обследования являются типичными для районов Крайнего Севера.

Климат арктический и субарктический, характеризуется продолжительной холодной зимой с температурами до -47°C и ниже и короткое прохладное лето.

Среднегодовые характеристики:

- среднегодовая температура $-10,1^{\circ}\text{C}$;
- разность температур $67,4^{\circ}\text{C}$;
- среднегодовая скорость ветра $5,5$ м/с;
- среднегодовая влажность воздуха 76% .

Самым холодным месяцем года является январь, а самым тёплым — июль. Температурные характеристики во временном разрезе, характерные для объекта обследования, приведены в таблице 1.

Результаты расчета градусо-суток отопительного периода представлены в таблице 2.

Таблица 1. Температурные характеристики расположения объекта обследования
Код документа 00

Месяц	Средний минимум	Средняя	Средний максимум	Норма осадков, мм
январь	-33,4	-28	-24,5	40
февраль	-31,8	-26,9	-23,3	34
март	-27,3	-22,8	-17	35
апрель	-20,8	-15	-9,9	33
май	-10,2	-5,9	-2,2	28
июнь	1,9	5,1	9	40
июль	9,4	13,2	18,9	45
август	7	10,5	15,4	53
сентябрь	1,2	3,8	7,2	57
октябрь	-12,2	-8,2	-5,7	56
ноябрь	-25,8	-21,1	-17,5	49
декабрь	-29,3	-25,6	-20,6	49
год	-14,3	-10,1	-5,9	519

Таблица 2. Результаты расчета градусо-суток отопительного периода в соответствии с СНиП 23-09-99 «Строительная климатология»

Код документа 00

№ п/п	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1	Расчетная температура внутреннего воздуха	t_{int}	°С	22
2	Расчетная температура наружного воздуха	t_{ext}	°С	-47
3	Продолжительность отопительного периода	Z_{ht}	Сут	303
4	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t_{ht}	°С	-14,3
5	Градусо-сутки отопительного периода	D_d	°С×сут	10998,9

В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» расчетная температура внутреннего воздуха для расчета теплозащиты и систем отопления и вентиляции принимается равной 22°С.

Градусо - сутки отопительного периода рассчитываются по формуле:

$$D_d = (t_a - t_{нв}^{iv}) z_{ht}$$

Где: t_a – средняя температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях здания (нормативная, проектная и фактическая);

t_{nd}^{ii} - средняя температура отопительного периода (нормативная, проектная и фактическая);

z_{ht} - продолжительность отопительного периода (нормативная, проектная и фактическая)

2.5. Характеристики тепловой защиты объекта обследования

Анализ тепловой защиты объекта обследования осуществлен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003.

Несоответствия объекта обследования, связанные с обеспечением его тепловой защиты, представлены в Приложении 13 к настоящему отчету.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объекта обследования, связанные с обеспечением его тепловой защиты, представлены в Приложении 14 и 15 к настоящему отчету.

Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в соответствии со СНиП 23-02-2003 приведен в таблице 3.

Таблица 3. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений.

Код документа 02

№ п/п	Параметры	Обозначение	Единица измерения	Норматив	По проекту
1	2	3	4	5	6
1	Приведённое сопротивление теплопередаче:				
	- стен	R_w^r	м ² ·°С / Вт	4,50	3,60
	- окон и балконных дверей	R_F^r	м ² ·°С / Вт	0,75	0,60
	- входных дверей и ворот, витражей	R_{ed}^r	м ² ·°С / Вт	2,70	2,16
	- покрытий	R_c^r	м ² ·°С / Вт	6,00	4,80
	- чердачных перекрытий	R_c^r	м ² ·°С / Вт	1,27	1,01
	- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями	R_f^r	м ² ·°С / Вт		
	- перекрытий над проездами и под эркерами	R_f^r	м ² ·°С / Вт		
	- полов по грунту	R_f^r	м ² ·°С / Вт	4,52	3,62
2	Приведенный [трансмиссионный] коэффициент теплопередачи здания	K^{tr}_m	Вт/(м ² ·°С)	—	0,39
3	Приведённый коэффициент теплопередачи здания	K_m	Вт/(м ² ·°С)	—	0,39
4	Коэффициент учета встречного теплового потока	k	—	0,80	0,80
5	Коэффициент учета дополнительного теплоспожребления	β_h	—	1,13	1,13

2.6. Структура энергопотребления объекта обследования

Объект обследования является потребителем следующих видов энергетических ресурсов:

- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;
- холодная вода.

Данные по нагрузкам объекта обследования представлены в таблице 4 Приложения 5 к настоящему отчету.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов по объекту обследования представлены в таблицах 8-12 Приложения 5 к настоящему отчету.

Структура затрат на оплату энергетических ресурсов в базовом 2010 году проиллюстрирована на рисунке 2.

Помесячные графики потребления энергетических ресурсов (воды) за 2006-2010 годы представлены на рисунках 3-6.

Анализ графиков потребления позволяет сделать вывод о соответствии фактических объемов потребления энергетических ресурсов установленным лимитам потребления:

- электрическая энергия - соответствует;
- тепловая энергия- соответствует;
- горячая вода- соответствует;
- холодная вода- соответствует.

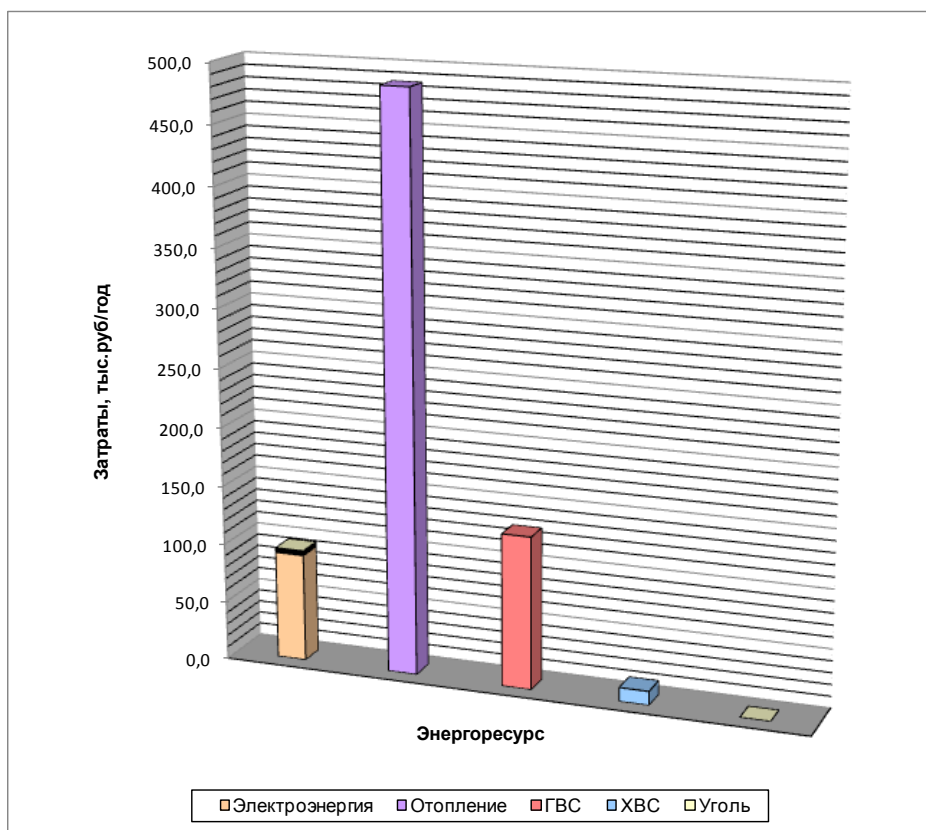


Рис. 2. Столбчатая диаграмма затрат на энергетические ресурсы в 2010 году

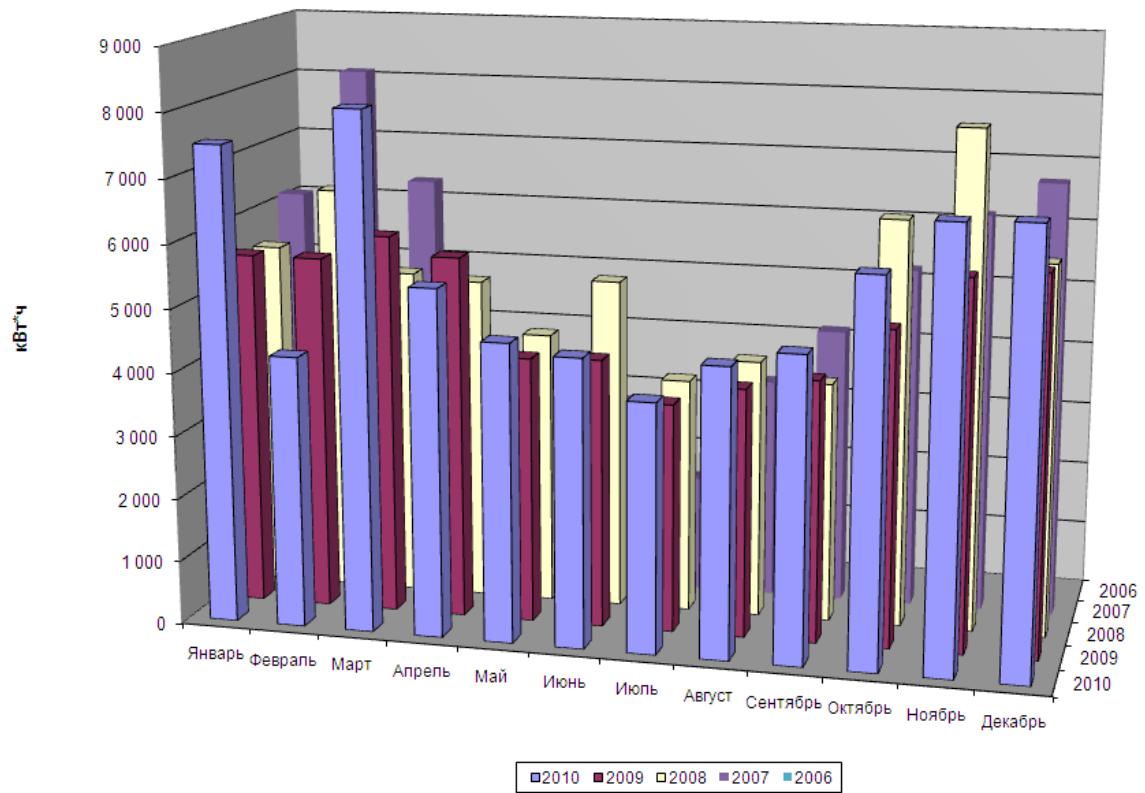


Рис.3 Столбчатая диаграмма потребления электроэнергии в 2006-2010 гг.

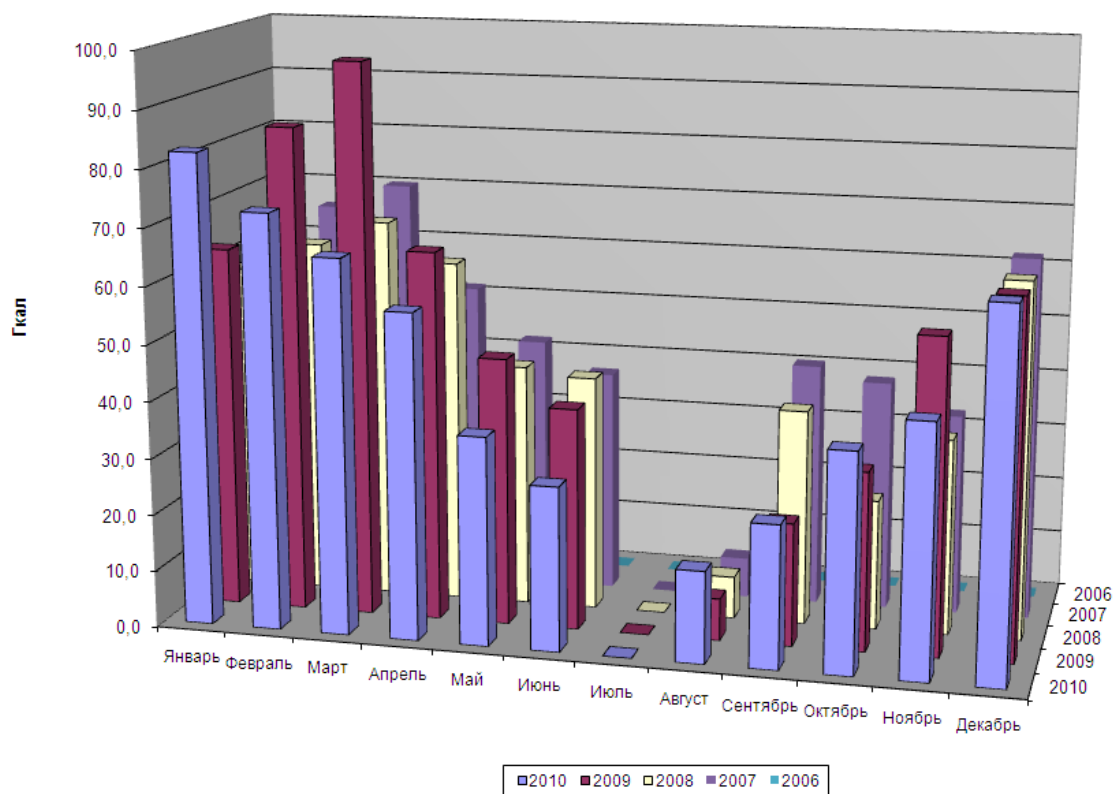


Рис.4 Столбчатая диаграмма потребления тепловой энергии (отопление) в 2006-2010 гг

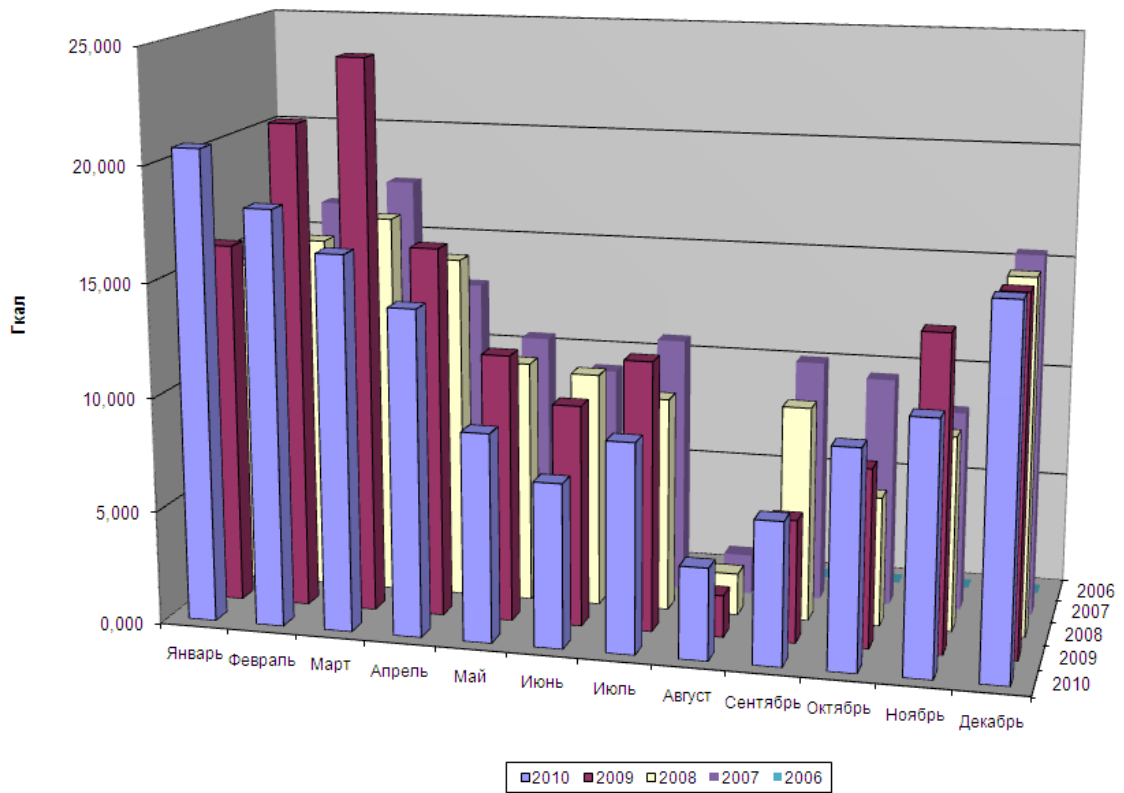


Рис.5 Столбчатая диаграмма потребления тепловой энергии (ГВС) в 2006-2010 гг

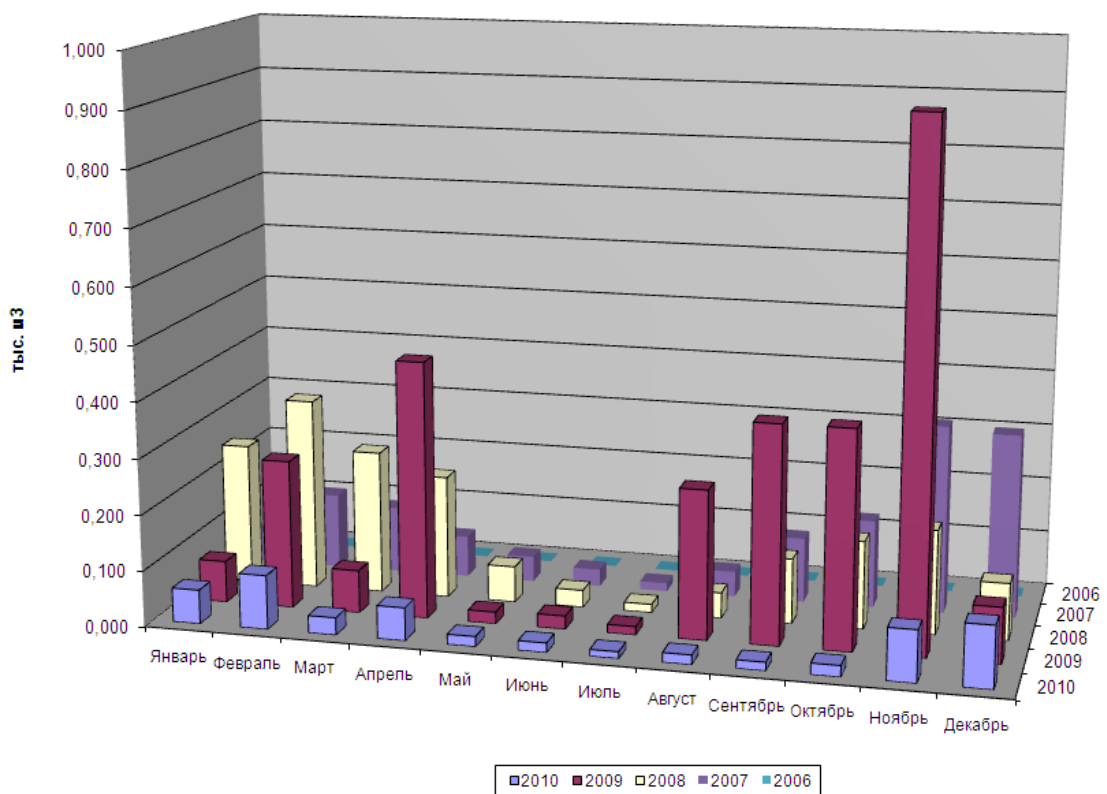


Рис.6 Столбчатая диаграмма потребления холодной воды в 2006-2010 гг.

Энергобаланс объекта энергетического обследования и паспортизации приведен в таблице 4.



Рис. 7 Потребление энергоресурсов в % за 2010 г.

В диаграмме (рис.7) приведен объем потребленных энергоресурсов за 2010 г. по направлениям.

Для сравнения показателей энергопотребления, пересчет из натуральных величин (тыс.кВт×ч, Гкал) производился в условное топливо (т.у.т), согласно коэффициентов пересчета по выписке из «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой» (утв. постановлением Госкомстата РФ от 23 июня 1999 г. № 46).

Таблица 4
Код документа 00

Направление	Ед.изм.	K_p	Q_p	$Q_{т.у.т}$	%
Электроэнергия					
Силовое оборудование	тыс. кВт.ч	0,3445	13,499	4,7	4
Освещение			53,997	18,6	15
Теплоэнергия					
Отопление	Гкал	0,1486	532,3	79,1	64
Горячее водоснабжение			142,2	17,1	17
Природный газ					
Бытовые нужды	тыс. м ³	1,154	0,0	0,0	0
Итого	т у.т.			123,5	100,0

2.7. Организация приборного учета потребления энергетических ресурсов на объекте обследования

Данные по оснащению объекта обследования общедомовыми приборами учета приведены:

- в таблице 2 Приложения 5 к настоящему отчету;

Организация учета по каждому используемому виду энергетического ресурса:

Электроэнергия

- способ учета потребления энергетических ресурсов - на основе данных приборов;
- поставщик энергетического ресурса - ОАО «Таймырбыт»;
- количество вводов (точек коммерческого учета) – 2, из них оснащены приборами учета – 2;
- АСКУЭ (АСКУ ТЭР) отсутствует.

Тепловая энергия (отопление и ГВС)

- способ учета потребления энергетических ресурсов - на основе данных приборов;
- поставщик энергетического ресурса – ОАО «Таймырбыт»;
- количество вводов – 1, из них оснащены приборами учета – 1;
- АСКУ ТЭР отсутствует.

Холодная вода

- способ общедомового учета потребления энергетических ресурсов - на основе данных приборов;
- поставщик энергетического ресурса - ОАО «Таймырбыт»;
- количество вводов (точек коммерческого учета) – 1, из них оснащены приборами учета – 1.

3. Электроснабжение

3.1. Общая характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение здания осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом №К-0241/11-У от 19.02.2011г, заключенным между ОАО «Таймырбыт» и ТМБДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко».

Электроснабжение объекта обследования осуществляется в соответствии с однолинейной схемой электроснабжения, приведенной в Приложении 7 к настоящему отчету.

Электроснабжение осуществляется по электрическим сетям, в соответствии с разрешением на присоединение установленной мощности к сети.

Электрическая энергия, поступающая на объект обследования, расходуется на освещение помещений и мест общего пользования, питание электробытовых приборов, а также офисной техники.

Потребитель электроэнергии относится к 3 категории надежности

Общее количество помещений в здании – 89.

3.2. Потребление электрической энергии в местах общего пользования и общедомовым оборудованием (силовые электроприемники)

В состав оборудования (силовых электроприемников), расположенных на объекте обследования и осуществляющих потребление электрической энергии, входят:

- бытовые электроприемники:
- система общедомового освещения;
- облучатель;
- сериализатор;
- электропечи;
- прочее.

Система освещения включает в себя: осветительные приборы внутреннего освещения коридоров, кабинетов и вспомогательных помещений, наружного и внутреннего освещения подъездов и лестничных площадок.

Сведения об осветительном оборудовании представлены в таблице 6 Приложения 5 к настоящему отчету.

Суммарная установленная мощность оборудования на объекте составляет 380 кВт, в т.ч. осветительных приборов в местах общего пользования - 220 кВт.

Автоматическое управление освещением общедомовых помещений не осуществляется.

Лифтовое оборудование отсутствует.

Бытовые электроприемники включает в себя: холодильники, телевизоры, пылесосы и стиральные машины и др.

3.3. Качество электрической энергии на объекте обследования

Качество электрической энергии, потребляемой объектом обследования определено инструментальными методами в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Инструментальные замеры фактического значения показателей качества электрической энергии на объекте потребления был произведен в щите РУ 0,4 кВ.

Объем проведения инструментальных замеров для определения фактических значений показателей качества электроэнергии приведен в Приложении 8.

Результаты анализа соответствия фактических значений показателей качества электрической энергии установленным нормативам приведены в Приложении 8.

Действия по устранению причин отклонения качества электрической энергии от установленных нормативных значений приведены в Приложении 14 и 15.

3.4. Тепловизионное обследование распределительных устройств

Тепловизионный контроль распределительных устройств (электрощитовых) проведен в соответствии с требованиями Приложения 3 к РД 34.45-51.300-97 «Объем и Нормы испытаний электрооборудования», и РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ»;

Результаты анализа соответствия распределительных устройств (электрощитовых) приведены в таблице 1 Приложения 9.

Термограммы и фотографии распределительных устройств приведены в Приложении 9 к настоящему отчету.

Действия по устранению выявленных несоответствий приведены в Приложении 14 и 15.

3.5. Инструментальное обследование системы освещения

Инструментальный контроль уровня освещенности мест общего пользования осуществлен в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Нормируемые показатели уровня освещенности и их нормируемые значения для мест общего пользования определены в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». В соответствии со СНиП 23-05-95 контролируемой характеристикой уровня освещения мест общего пользования является освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения.

Для измерения уровня освещенности применен метод измерения минимальной освещенности помещения.

Результаты анализа соответствия освещенности мест общего пользования приведены в Приложении 12. Выявление соответствия фактической освещенности нормативной производилось с позиции сверхнормативного перерасхода электрической энергии на нужды освещения, т.е. санитарные нормы при определении соответствия в расчет не принимались.

Действия по устранению выявленных несоответствий приведены в Приложении 14 и 15.

3.6. Организация учета потребления электрической энергии

Учет потребления электроэнергии объектом осуществляется на основе приборов учета.

Расчеты за потребленную электроэнергию осуществляются на основании показаний приборов учета.

Сведения об общедомовых приборах учета потребляемых энергетических ресурсов на объекте обследования приведены в таблице 5.

Таблица 5. Сведения о приборном учете потребления электрической энергии

Код документа 01

№ п/п	Потребитель электроэнергии	Тип счётчика	Назначение	Техническое состояние	Номер	Класс точности	Коэффициент счётчика	Измеряемая нагрузка	Дата проверки
1	Общедомовой	СА4У-И 672М	Коммерческий	Исправен	077835	2	200/5	Активная	11.04.07
2	учет	СА4У-И 672М	Коммерческий	Исправен	774455	2	200/5	Активная	22.03.07

3.7. Структура и баланс электропотребления

Расчет нормативного (минимально возможного) потребления электрической энергии в местах общего пользования и общедомовым оборудованием (силовые электроприемники) произведен в соответствии с Приложением 5 и 6 [38].

Сведения о потреблении электроэнергии в месячном разрезе за период 2006-2010 гг. представлены в таблице 8 Приложения 5 к настоящему отчету.

Структура и баланс электропотребления за 2008-2010 гг. приведены в таблице 6.

Таблица 6 Электропотребление здания и потенциал экономии за 2008-2010 гг.

Код документа 01

Наименование оборудования	Количество	Фактическое потребление	Договорное потребление	Установленная мощность	Минимально возможное	Потенциал экономии
	единиц	тыс. кВт-ч/год	тыс. кВт-ч/год	кВт	тыс. кВт-ч/год	тыс. кВт-ч/год
2008г.						
Силовое оборудование	109	12,71	-	266,7	-	-
Освещение	1894	50,83	-	113,6	-	-
Итого все потребители:	-	63,54	465,00	380	62,63	0,905
2009г.						
Силовое оборудование	109	11,94	-	266,7	-	-
Освещение	1894	47,75	-	113,6	-	-
Итого все потребители:	-	59,69	465,00	380	62,63	-2,944
2010г.						
Силовое оборудование	109	13,50	-	266,7	-	-
Освещение	1894	54,00	-	113,6	-	-
Итого все потребители:	-	67,50	465,00	380	62,63	4,862

Потенциал экономии электроэнергии оценен в 4,862 тыс. кВт-ч, или 7,2 % всего электропотребления здания по адресу: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35а.

3.8. Анализ нормативных и фактических показателей потребления электрической энергии

Потребление электроэнергии в базовом 2010 году на основе данных электроснабжающей организации – 67,496 тыс. кВт*ч, из них

- 13,499 тыс. кВт*ч – силовое оборудование;
- 53,997 тыс. кВт*ч –освещение.

Суммарный годовой расход электроэнергии в базовом 2010 по рассматриваемому объекту обследования определялся путем сложения показателей потребления электрической энергии осветительными приборами в местах общего пользования и другим оборудованием

Причины возможных необоснованных потерь электроэнергии – устаревшие и неэффективные приборы освещения в основных и вспомогательных помещениях, а также отсутствие автоматизации работы систем освещения.

Установка энергоэффективных электроосветительных приборов (ламп) в основных и вспомогательных помещениях взамен существующих, автоматизация электроосветительных установок с использованием датчиков движения-присутствия, применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры, приведение в соответствие с нормами состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования РУ, переход на оплату потребляемой электрической энергии по тарифам, дифференцированным по времени суток и иные мероприятия позволят дать существенную экономию электроэнергии.

Оценка и обоснование потенциала экономии электроэнергии при реализации данных мероприятий приведены в Приложении 14 настоящего отчета.

Сравнительный анализ фактического потребления электрической энергии и возможного потребления после замены ламп, используемых для освещения помещений представлен в Приложении 15.

Рекомендуемые мероприятия по повышению уровня энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта обследования приведены в Приложении 14 к настоящему отчету. Расчет величины экономии от реализации указанных мероприятий приведен в Приложении 15 к настоящему отчету.

4. Тепловизионное обследование ограждающих конструкций

Термографическое обследование позволяет дистанционно и наглядно с высокой точностью получить объективную информацию об объекте. Целью тепловизионной съемки является определение состояния ограждающих конструкций зданий с точки зрения их теплозащитных свойств.

4.1. Описание условий тепловизионного обследования.

Для тепловизионного обследования ограждающих конструкций использовался тепловизор HotFind-LX, технические характеристики которого представлены ниже:

характеристики тепловизора SDS HotFind-LX	значения
диапазон измерений	от -20°C до +600°C
минимально различаемая разность температур	0,08°C (при 30°C)
точность измерений	±2°C или ±2% от значения показаний
детектор тепловизора	FPA микроболометр 384 x 288, матричного типа, без охлаждения
спектральный диапазон	7.5-14 мкм
фокусировка тепловизора	от 10 см до ∞
угловое поле зрения тепловизора	24° x 18° ; 1,3 мрад
частота кадров тепловизора	50Hz
видеокамера	640 x 480
дисплей тепловизора	ЖК-монитор 3,5 дюйма
функции измерения и отображения	4 перемещ. точки (1 min-max)
коэффициент коррекции по излучающей способности	от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01)
хранение изображений	до 8000 совмещенных изображений на съемной SD-карте
выход видеосигнала	NTSC/PAL
интерфейс тепловизора	USB2.0
функция энергосбережения	функция автовыключения
лазерный целеуказатель	лазер класса 2 (красный)
рабочая температура	от -20°C до + 50°C
температура при хранении	от -40°C до + 70°C
устойчивость к ударам и вибрации	удар: 25 g; вибрация: 2 g
степень защиты	IP54
габаритные размеры	211 мм × 80мм × 195 мм
масса	0,7 кг (с аккумулятором)

На момент проведения обследования температурный перепад составлял более 12,8°C, что удовлетворяет требованиям ГОСТа 26629-85.

Места установки тепловизора указаны на схеме тепловизионной съемки (Приложение 10). Места установки тепловизора выбирают так, чтобы поверхность объекта измерений находилась в прямой видимости под углом наблюдения не менее 60°.

4.2. Схема тепловизионной съемки

Тепловизионной съемке подвергнуты следующие наружные элементы здания:

- фасад здания;
- левый торец здания;
- правый торец здания;
- обратная (тыльная) сторона здания;

Схемы тепловизионной съемки представлены в Приложении 10 к настоящему отчету.

4.3. Результаты тепловизионной съемки

Результаты тепловизионной съемки представлены в Приложении 10 к настоящему отчету. Термограммы и фотографии наружных элементов здания представлены в Приложении 10 к настоящему отчету.

4.4. Анализ и выводы по результатам тепловизионного обследования

По термограммам, полученным в результате проведения тепловизионного контроля сделаны выводы, представленные в Приложении 10 к настоящему отчету.

Рекомендуемые мероприятия по устранению существенных утечек тепла через ограждающие конструкции объекта обследования приведены в Приложениях 14 к настоящему отчету. Расчет величины экономии от реализации указанных мероприятий приведен в Приложении 15 к настоящему отчету.

5. Теплоснабжение

5.1. Общая характеристика системы теплоснабжения

Тепловая энергия на отопление и ГВС на объект поставляется согласно муниципального контракта № К-0164/11-У, от 04.02.2011г., заключенным между ОАО «Таймырбыт» и ТМБДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко».

Тепловая энергия, поступающая в здание, потребляется на отопление и горячее водоснабжение.

Подключение систем отопления и горячего водоснабжения к тепловой сети осуществляется по двухтрубной схеме через тепловой узел.

Система отопления здания двухтрубная с верхней разводкой с радиаторами и регистрами в качестве отопительных приборов.

Схема присоединения объекта обследования к тепловой сети приведена в Приложении 11 к настоящему отчету.

Состояние системы отопления здания и горячего водоснабжения здания, в том числе состояние трубопроводов и запорной арматуры находится в удовлетворительном состоянии. Тепловой узел укомплектован соответствующей запорной и трубопроводной двухтрубной арматурой, фасонными частями. Температурный график объекта нарушен в связи с отсутствием гидравлической наладки системы теплоснабжения, качеством теплообмена в отопительных приборах.

Расчетный (проектный) температурный график отпуска теплоты для здания: 130/70 °С.

Основные характеристики системы теплоснабжения здания приведены:

- в таблице 8 Приложения 5 к настоящему отчету;
- в таблице 7.

Таблица 7. Характеристики системы теплоснабжения

Код документа 02

Наименования показателей	Единицы измерения	Значения показателей
Источник теплоснабжения		-
Количество тепловых узлов	ед.	1
Температурный график отпуска теплоты от ТЭЦ	°С	-
Температурный график системы отопления здания	°С	130-70
Регулирование в системе отопления		Количественное
Схема системы отопления		Одноконтурная
Тип отопительных приборов		Радиаторы + Регистры
Присоединение системы отопления к тепловой сети		Тепловой узел
Тип системы ГВС		Одноконтурная
Присоединение системы горячего водоснабжения к тепловой сети		Тепловой узел
Воздухоудаление		
Тепловая изоляция		
Проектные (договорные) нагрузки всего здания, в т.ч.:	Гкал/ч	0,2294
отопление	Гкал/ч	0,175
вентиляция	Гкал/ч	
ГВС	Гкал/ч	0,049
Наличие и количество приборов учета		есть
Учет тепловой энергии	есть/нет	
отопление	есть/нет	есть
ГВС	есть/нет	есть

Договорное значение потребления тепловой энергии на цели отопления и ГВС объекта на 2010г. составило 633,6 Гкал в год. Расчетная договорная тепловая нагрузка объекта равна 0,2294 Гкал/ч., в т.ч. на отопление - 0,1750 Гкал/ч.

Годовая стоимость потребления тепловой энергии в соответствии с существовавшими в базовом 2010 году ставками приведена в таблице 8.

Таблица 8 Годовая стоимость потребления тепловой энергии в 2010 году, руб.

Код документа 02

Показатель	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
По жилой площади и местам общего пользования	485706,4	0	129821,1	615527,5
По субабонентам	0	0	0	0
Всего	485706,4	0,0	129821,1	615527,5

5.2. Обследование системы теплоснабжения

Для оценки энергетической эффективности работы системы теплоснабжения здания было проведено выборочное приборное обследование внутридомовых трубопроводов, радиаторов отопления и трубопроводов горячего водоснабжения, находящихся в тепловом узле. Цель приборного обследования включала:

- сопоставление фактических параметров сетевой и горячей воды с расчетными (нормативными) параметрами;
- оценку фактического состояния и определение энергетической эффективности оборудования и условий его эксплуатации;
- определение фактических параметров (давление, температура) сетевой и горячей воды, поступающей в здание.

При энергетическом обследовании использовался прибор измерения температуры ТК 5.11. По прибору фиксировались следующие параметры:

- температура сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети (на входе в тепловой узел);
- температура холодной воды, поступающей на подогреватель горячего водоснабжения;
- температура сетевой воды после системы отопления здания (на выходе из теплового узла);
- температура горячей воды на выходе из подогревателя горячего водоснабжения (поступающей к водоразборным приборам здания);
- температура сетевой воды на трубопроводе после элеватора.

При проведении приборного энергетического обследования и дальнейшей обработке полученных результатов были использованы:

- данные о расчетных значениях температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети (согласно расчетному температурному графику на отопительный сезон 2009-2010 гг.);
- данные о нормативном значении температуры горячей воды, поступающей к водоразборным приборам здания.

5.2.1. Результаты инструментального обследования тепловых узлов объекта обследования

Результаты приборного энергетического обследования тепловых узлов здания приведены в Приложении 12.

При проведении инструментального обследования теплового узла здания фактическая температура сетевой воды, поступающей на тепловой узел, составляла 74 °С, что на 2 °С меньше значения, принятого по расчетному температурному графику 76 °С. Фактическая температура сетевой воды, поступающей в обратный трубопровод тепловой сети после системы отопления, была равна 70 °С при нормативном значении 72 °С, принятому по расчетному температурному графику 130/70 °С. Фактический перепад температур сетевой воды в системе отопления здания составил 4 °С, что соответствует нормативному значению. Вышеперечисленные факты свидетельствуют о несоблюдении расчетного температурного графика 130/70 °С.

5.2.2. Результаты визуального контроля технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

Объем проведения контроля включал:

- отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей;
- отсутствие (наличие) формоизменения изделий (деформированные участки, коробление, провисание, выход трубы из ряда и других отклонений от первоначального расположения);
- отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся (получивших развитие) в процессе эксплуатации;
- отсутствие коррозионного и эрозионного износа поверхностей;
- отсутствие наружного износа изделия (оборудования, трубопровода, поверхностей нагрева котла и др. изделий).

Результаты проведения визуального технического контроля оформлены в виде протоколов, представленных в Приложении 12 к настоящему отчету.

Выявленные в результате контроля дефекты представлены в Приложении 13 к настоящему отчету.

5.2.3. Результаты инструментального контроля радиаторов и стояков отопления

Выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления осуществлен в соответствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий (утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984).

Контролю выборочно подвергнуты:

- отопительные приборы (радиаторы);
- стояки отопления.

С целью проведения контроля были обследованы отопительные приборы и стояки в помещениях первого этажа объекта обследования.

При проведении обследования режимы работы теплового пункта соответствовали расчетным параметрам. Система отопления была полностью заполнена, задвижки на подающей и

обратной магистралях были открыты. Наличие циркуляции воды в системе было проверено путем наблюдения за работой элеваторного узла, циркуляционных насосов и показаниями приборов.

Результаты проведения инструментального контроля отопительных приборов представлены в соответствующем протоколе в Приложении 12.

По результатам обследования можно сделать вывод, что отдельные радиаторы отопления не соответствуют предъявляемым к ним требованиям и не обеспечивают нормальный теплообмен, ввиду частичного засорения и завоздушивания.

5.3. Инструментальный контроль микроклимата

5.3.1. Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользования

Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользования произведен выборочно в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Целью проведения мониторинга температурно-влажностных режимов мест общего является установление соответствия фактических показателей температурно-влажностных режимов установленным нормативным требованиям и определение рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

В соответствии с ГОСТ 30494-96 настоящий объект относится к категории детских дошкольных учреждений.

Состав контролируемых параметров микроклимата мест общего пользования выбран в соответствии с нормируемыми параметрами и включает:

- температура воздуха;
- скорость движения воздуха;
- относительная влажность воздуха.

Результаты анализа соответствия параметров микроклимата мест общего пользования приведены в соответствующем протоколе в Приложении 12.

На объекте не выявлено значительных отклонений параметров микроклимата.

5.4. Организация учета потребления тепловой энергии

В качестве общедомовых приборов учета используются приборы СПТ942.01К Ду-80мм с преобразователем расхода ВЭПС-ТИ Ду-80мм (отопление) и ВСГ Ду25 (ГВС). Приборы учета не интегрированы в автоматизированную систему учета. Учет по приборам является коммерческим.

Сведения о приборах учета потребляемой тепловой энергии на объекте обследования приведены в таблице 2 Приложения 5.

5.5. Расчет объемов теплотребления системой отопления

Расчетный расход тепловой энергии на отопление определялся на основе методики, изложенной в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с использованием программного комплекса «Энергетический паспорт административных и жилых объектов», разработанного (Свидетельство о госрегистрации программы ЭВМ №2011610074).

Расчеты выполнены для:

- тепловых потерь через ограждающие конструкции при фактических и нормативных теплозащитных характеристиках;

- тепловых потерь за счет вентиляционного воздухообмена;
- бытовых теплопоступлений;
- теплопоступлений за счет инсоляции;
- количества тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания при фактических и нормативных характеристиках ограждающих конструкций.

Теплотехнические показатели объекта обследования приведены в таблице 3.

Энергетические показатели объекта обследования, коэффициенты, характеризующие теплоэнергетические характеристики объекта обследования, а также комплексные показатели, характеризующие теплоэнергетические характеристики объекта обследования, приведены в Таблице 9.

Таблица 9
Код документа 02

№ п/п	Параметры	Обозначение	Единица измерения	Факт
1	2	3	4	6
1	Тепловая энергия			
	- на отопление за отопительный период	q_{hbas}^y (проект) q_{hdes}^y (расч)	кВт·ч/м ²	324,1
	- на горячее водоснабжение	q_{hw}^y	кВт·ч/м ²	131,0
	- на вентиляцию	q_v^y	кВт·ч/м ²	0,0
2	Электрическая энергия	q_e^y	кВт·ч/м ²	38,2
3	Природный газ	q_{ng}^y	м ³ /м ²	0,0
4	Водопроводная вода	q_g^y	м ³ /м ²	0,3
5	Удельная тепловая характеристика здания	q^y	Вт/(м ³ ·°С)	0,40

5.6. Расчет объемов теплопотребления системой ГВС.

Расчетное потребление тепловой энергии в системе ГВС определялось для оценки потенциала энергосбережения. Расчетное значение теплопотребления определено с использованием величины расхода горячей воды, установленной в СНиП 2.04.01-85 прил.3.

Фактическое и расчетное значение потребления тепловой энергии в системе ГВС приведены в Таблице 10.

Таблица 10. Сравнение расчетного и фактического потребления тепловой энергии в ГВС
Код документа 02

Энергетический показатель	Обозначение и размерность	Фактическое потребление (по счетчику)	Договорное (проектное) значение
Расчетный расход тепловой энергии на ГВС	Q _{hwy} , Гкал/год	142,3	81,8
Удельный расход горячей воды	л/чел/сутки	43,5	25

5.7. Баланс потребления тепловой энергии и удельные расходы

Сведения о потреблении тепловой энергии на отопление по объекту обследования в месячном разрезе за период 2006-2010 гг. представлены в таблице 9 Приложения 5 к настоящему отчету.

Сведения о потреблении тепловой энергии на ГВС по объекту обследования в месячном разрезе за период 2006-2010 гг. представлены в таблице 10 Приложения 5 к настоящему отчету.

Суммарные показатели потребления тепловой энергии за базовый 2010 год показаны в таблице 11. Суммарный потенциал экономии тепловой энергии определен как разница фактического потребления (договорного) энергии и расчетной (нормативной) потребности в энергии.

Таблица 11 Суммарное потребление тепловой энергии и потенциал ее экономии в 2010 году
Код документа 02

Показатель	Единица измерения	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
Фактическое потребление (по счетчику)	Гкал	532,3	0	142,278	674,6
Договорное (проектное) потребление	Гкал	-	0	-	633,6
Удельный расход	Гкал/м ² /год	0,30	0	0,08	0,38
Удельный расход	Гкал/чел/год	3,41	0	0,91	4,32

6. Холодное водоснабжение

6.1. Общая характеристика системы холодного водоснабжения.

Водоснабжение здания осуществляется из городской водопроводной сети. Холодное водоснабжение и водоотведение здания осуществляется на основе муниципального контракта № К-0164/11-У, от 04.02.2011г., заключенным между ОАО «Гаймырбыт» и ТМБДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко».

Прибор учета по холодной воде – ВЭПС 25. Прибор учета не интегрирован в автоматизированную систему учета.

Состояние системы водоснабжения здания, в том числе состояние трубопроводов и запорной арматуры находится в удовлетворительном состоянии.

Договорное годовое потребление холодной воды (0,6 тыс. м³) определено с использованием величины нормативного расхода, приведенного в СНиП 2.04.01-85 прил.3. Значение этого норматива расхода составляет 75 л/чел.-сутки, из них норматив по холодной воде – 50 л/чел.-сутки, горячей воды – 25 л/чел.-сутки.

6.2. Водопотребление здания и потенциал экономии

Сведения о водопотреблении здания и потенциал экономии представлены в Таблице 12.

Таблица 12 Водопотребление здания и потенциал экономии

Код документа 04

Энергетический показатель	Единицы измерения	Фактическое потребление по приборам	Расчётное значение	Потенциал экономии
Удельный фактический расход воды питьевого качества, всего	л/чел/сутки	9,642	50	
Расчётный расход холодной воды на здание, всего, в т.ч.:	тыс. м ³	0,549	2,847	-2,298

Отсутствие потенциала экономии ХВС объясняется повышенным потреблением ГВС для бытовых нужд.

7. Мероприятия по экономии энергетических ресурсов и воды

7.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Реализация запланированных по объекту мероприятий обследования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в совокупности обеспечивает достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта обследования.

Настоящий отчет предусматривает реализацию мероприятий двух видов:

- ремонтно-восстановительные работы, обеспечивающие приведение характеристик объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования к нормированным значениям;
- мероприятия, направленные на повышение уровня энергосбережения и повышение энергетической эффективности объекта обследования;
- мероприятия по оснащению объекта обследования приборами учета.

Перечень несоответствий объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования представлен в Приложении 13 к настоящему отчету.

Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на повышение уровня энергосбережения и повышение энергетической эффективности объекта обследования представлен в Приложении 14 к настоящему отчету.

Сведения о степени оснащённости объекта обследования общедомовыми и индивидуальными приборами учета представлены в таблице 2 Приложения 5 к настоящему отчету.

Мероприятия по оснащению объекта обследования приборами учета представлены в Приложении 14 к настоящему отчету.

Технико-экономическая оценка рекомендуемых мероприятий, включая расчет планируемой величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, а также методики расчета указанных величин представлены в Приложении 15 к настоящему отчету.

Рекомендуемые сроки реализации мероприятий установлены на основе определения их приоритета исходя из затрат на реализацию и сроков окупаемости.

Приложение 1

Сведения, идентифицирующие объект обследования

Код документа

Уникальный номер	04:121:002:000992210
Область, край	Красноярский край
Основной адрес	г. Дудинка, ул. Горького, д. 35а
Район	Долгано-Ненецкий муниципальный район
Назначение	Нежилое
Класс строения	Детский сад
Субъект права	Муниципальный

Приложение 2

Сведения об исполнителе обязательного энергетического обследования

Код документа

Наименование организации	
ИНН	
ОГРН	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Электронная почта	
Должность руководителя	
ФИО руководителя	

Приложение 3

Сведения о саморегулируемой организации в области обязательных энергетических обследований

Код документа

Наименование организации	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЭНЕРГОАУДИТО- РОВ «Контроль Энергоэффективности» (НП «КЭ»)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций	СРО-Э-038
ИНН	7715082036
ОГРН	1107799019327
Адрес регистрации	127576, г. Москва, улица Илимская, д.9;
Почтовый адрес	107014, г.Москва, ул. Бабаевская, д.6
Телефон	(495) 660-93-96 (многоканальный)
Факс	(495) 660-93-96 (многоканальный)
Электронная почта	info@sro-ke.ru
Должность руководителя	Исполнительный директор
ФИО руководителя	Малахов Павел Васильевич

Приложение 4

Сведения об организации, осуществляющей эксплуатацию объекта обследования

Код документа

Название управляющей компании	Открытое Акционерное общество "Таймырбыт" (ОАО "Таймырбыт")
ИНН	-
ОГРН	-
ОКАТО	-
Адрес управляющей компании	647000, г. Дудинка, ул. Матросова, д.14
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя	Сероштанов Валерий Анатольевич
Почтовый адрес	647000, г. Дудинка, ул. Матросова, д.14
Контактный телефон	8(39191)32071
Электронная почта	taymirbit@mail.ru

Приложение 5

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Общие сведения об объекте:

1. Проектная документация. Архитектурно-строительная часть: планировочное решение, строительные конструкции, технические помещения. В случае отсутствия проектной документации предоставляются технические паспорта (БТИ), поэтажные планы (на техподполье и чердачные помещения).
2. Проектная документация. Инженерная часть. Система отопления, вентиляции и ГВС. Водопровод и канализация. Система электроснабжения.
3. Данные по фактической оплате (помесячно) за все виды энергоресурсов и воду за два года, предшествующие обследованию (эл.энергия, отопление, ГВС, ХВС) и за год обследования.

Электроснабжение:

1. Титульный лист договора энергоснабжения.
2. Приложения к договору энергоснабжения: Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, однолинейная схема электроснабжения дома с системой расчетного учета электроэнергии.
3. Разрешение электросетевой компании на присоединение мощности к сети.
4. Проектные значения электрических нагрузок здания, удельных расходов электроэнергии.
5. Схемы подключения субабонентов.

Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение:

1. Титульные листы договоров теплоснабжения (с указанием организации, отпускающей тепловую энергию).
2. Расшифровка приложений по договорным тепловым нагрузкам (отопление, вентиляция и ГВС) с указанием арендаторов и сторонних потребителей.
4. Сведения об установленном в домовом тепловом пункте (тепловом вводе) теплоиспользующем оборудовании, средствах регулирования отопительной нагрузки.
5. Схема подключения потребителей к тепловой сети.
6. Расчетные параметры тепловой сети (давление, расход, температурный график отопительной нагрузки).

Водоснабжение и водоотведение:

1. Титульные листы договоров водоснабжения и водоотведения (с указанием водоснабжающей организации).
2. Сведения о лимите водопотребления.

Газоснабжение:

1. Титульные листы договоров газоснабжения (с указанием газоснабжающей организации).
2. Сведения о лимите газопотребления.

Сведения о сторонних потребителях, подключенных к объекту (зданию):

1. Сведения о потреблении энергоресурсов и воды в базовом году и системе оплаты (по приборному учету, по договору).
2. Места расположения и площади встроенных нежилых помещений.

Регистрационные сведения

Таблица 1

Наименование учреждения (организации)	Таймырское бюджетное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко»	
ИНН	8401002377	
ОГРН	1038400001111	
Адрес (УК)	647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 14	
Адрес (здания)	647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Горького д. 35 кор. А	
Руководитель	Заведующая ТМДОУ «ДДС «Морозко» Здота Татьяна Анатольевна	
Телефон	8(39191)5-12-10; 5-06-43	
Факс	8(39191)5-12-10	
ОКАТО	04121000000	
Принадлежность (отметить <input checked="" type="checkbox"/>)	<input checked="" type="checkbox"/>	Образование
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
Сроки представления формы		
Руководитель организации	Здота Т. А. 8(39191)5-12-10	_____ (подпись)
Ответственный исполнитель	Антонец Л.Р. 8(39191) 5-06-43	_____ (подпись)
Номер контактного телефона	8(39191)5-12-10	
Дата составления документа		

Данные по приборам учета

Таблица 2

Вид энергоносителя или ресурса	Количество вводов в здание	Тип (марка) прибора	Класс точности	Установлено приборов учета, шт./ в т.ч. используемых при оплате	Необходимо установить приборов учета, шт.	Дата установки
Электроэнергия, в т.ч.	2	СА4У-И672М	±2,0	—	—	16.04.2007 23.03.2007
Освещение	—	—	—	—	—	—
Тепловая энергия, в т.ч.		—	—	—	—	—
Отопление	1	СПТ942, 01	±3,0	—	—	19.10.2004
ГВС	1	ВСГ-25	±3,0	—	—	11.11.2004
Холодное водоснабжение	1	ВЭПС-25	±2,5	—	—	12.07.2007
Газ	—	—	—	—	—	—

Сведения о трансформаторных подстанциях

Таблица 3

№ подстанции	Год ввода в эксплуатацию	Тип трансформатора	Количество трансформаторов	Суммарная мощность подстанции, кВт*А	Напряжение, кВ, высшее/низшее	Примечание
—	—	—	—	—	—	—

Характеристика здания

Таблица 4

Характеристики здания	Размерность	Величина	Примечание
Вид здания	—	учебное	
Год постройки	г.	1993	
Материал/толщина стен	—	кирпич	
Материал/толщина чердачного перекрытия	—	ж/б плиты	
Материал/толщина утеплителя перекрытия	—	—	
Материал/толщина пола подвала	—	—	
Число этажей	—	3	
Площадь здания в плане	м ²	698,9	
Длина здания	м	36,98	
Ширина здания	м	18,9	
Высота здания	м	10,63	
Высота потолков	—	—	
Строительный объем здания	м ³	7429	
Объем отапливаемой части	—	—	
Наличие подвала	—	нет	
Число входов:	—	3	
-рабочих	—	2	
-запасных	—	1	
Материал/толщина двери	—	филенчатые	
Количество ворот	—	—	
Материал/толщина ворот	—	—	
Двери/ворота с тамбуром, тепловая завеса есть или нет (подчеркнуть)	—	—	
Число окон	—	—	
Площадь остекления	м ²	236	
Тип остекления (двойное, одинарное и т.д.)	—	двойное	
Наличие вентиляции	—	есть	
Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания.	—	—	
Лифты пассажирские	—	—	

Лифты грузовые	—	—	
Капитальный ремонт (этап)	—	—	
Серия здания (дома)	—	индивид.	
Количество зарегистрированных жителей	чел.	156	

Данные по установленным нагрузкам

Таблица 5

Вид нагрузки	кВт
Установленная тепловая мощность на отопление	203,5
Установленная тепловая мощность на ГВС	56,9
Установленная тепловая мощность на вентиляцию	—
Установленная тепловая мощность на воздушнотепловые завесы	—
Установленная электрическая мощность сумма	—
Установленная электрическая мощность на вентиляцию	—
Установленная электрическая мощность на водоснабжение и канализацию	—
Установленная электрическая мощность на освещение	—
Установленная электрическая мощность на лифты	—

Сведения о лифтовом оборудовании

Таблица 6

Подъезд	1		2	
	1	2	1	2
№ П/П				
Грузоподъемность лифта, кг	—	—	—	—
Номинальная скорость, м/с	—	—	—	—
Год модернизации	—	—	—	—
Номинальная мощность двигателя, кВт	—	—	—	—
Тип двигателя	—	—	—	—
Наличие ЧРП(+/-)	—	—	—	—

Сведения об осветительном оборудовании

Таблица 7

	Количество ламп (ЛН, ЛЛ, КЛЛ, ДРЛ), шт.	Мощность ламп, Вт	Время работы в год, час. (оценочно)	Примечание
Наружное освещение	2	800	3600	ДРЛ
Лестничные площадки	6	240	2350	ЛЛ
Кабинеты	620	24800	2200	ЛЛ
Поэтажные холлы	6	240	2350	ЛЛ
Шахты лифтов	—	—	—	—
Подсобные помещения (подвалы, чердаки лифтовые щитовые)	30	3000	150	ЛН
Дополнительное: детские площадки, автостоянки, прочее	2	800	3600	ДРЛ

*ЛН — лампы накаливания ; ЛЛ — лампы люминесцентные; КЛЛ — компактные люминесцентные лампы; ДРЛ — ртутные лампы.

Сведения о системе теплоснабжения

Таблица 8

Система теплоснабжения:			
Центральное теплоснабжение			
собственная котельная	мощность	кВт	газ
электрическая	другие		Мазут
Система отопления:			
	радиаторы	2 трубная радиаторы	другие 4 трубная
Элеваторный узел		есть	нет
Автоматизированный ИТП		есть	нет
Диаметр трубы	прямой	мм	обратной мм
Температура воды (по термометру)	(по прямой	мм	обратной мм
Давление воды (по манометру)	прямой	ата	обратной ата
	зависимая	независимая	прямой водозабор
Душевые		есть	нет
Температурный режим в здании зимой (субъективные ощущения)	Жарко	Холодно	Нормально
Температурный режим в здании в межотопительный период (субъективные ощущения)	Жарко	Холодно	Нормально
Учет тепловой энергии:		есть	нет
Расстояние до котельной			км

Сведения о потреблении электроэнергии по объекту

Таблица 9

Год / месяц	Электропотребление объекта (без учета субабонентов)			Электропотребление субабонентов		
	Потребление электро- энергии на освещение, кВт*ч	Общее потреб- ление электро- энергии,кВт*ч	Тариф руб./кВт*ч с НДС	Потребление электроэнергии на освещение, кВт*ч	Общее потреб- ление электро- энергии, кВт*ч	Тариф руб./кВт*ч с НДС
2006						
январь	—	—	—	—	—	—
февраль						
март	—	—	—	—	—	—
апрель	—	—	—	—	—	—
май	—	—	—	—	—	—
июнь	—	—	—	—	—	—
июль	—	—	—	—	—	—
август	—	—	—	—	—	—
сентябрь	—	—	—	—	—	—
октябрь	—	—	—	—	—	—
ноябрь	—	—	—	—	—	—
декабрь	—	—	—	—	—	—
итого	—	—	—	—	—	—
2007						
январь	4 958	6 198	1,062	—	—	—
февраль	6 589	8 236	1,062	—	—	—
март	5 192	6 490	1,062	—	—	—
апрель	2 995	3 744	1,062	—	—	—
май	2 862	3 578	1,062	—	—	—
июнь	2 430	3 037	1,062	—	—	—
июль	1 465	1 831	1,062	—	—	—
август	2 795	3 494	1,062	—	—	—
сентябрь	3 494	4 368	1,062	—	—	—
октябрь	4 326	5 408	1,062	—	—	—
ноябрь	5 058	6 323	1,062	—	—	—
декабрь	5 491	6 864	1,062	—	—	—
итого	47 657	59 571		—	—	—
2008						
январь	4 416	5 520	1,1861	—	—	—
февраль	5 184	6 480	1,1861	—	—	—
март	4 160	5 200	1,1861	—	—	—
апрель	4 096	5 120	1,1861	—	—	—
май	3 456	4 320	1,1861	—	—	—
июнь	4 185	5 231	1,1861	—	—	—
июль	2 971	3 714	1,1861	—	—	—
август	3 265	4 081	1,1861	—	—	—
сентябрь	3 036	3 795	1,1861	—	—	—
октябрь	5 126	6 407	1,1861	—	—	—
ноябрь	6 268	7 835	1,1861	—	—	—
декабрь	4 669	5 836	1,1861	—	—	—

итого	50 831	63 539	1,1861	—	—	—
2009						
январь	4 480	5 600	1,3196	—	—	—
февраль	4 480	5 600	1,3196	—	—	—
март	4 800	6 000	1,3196	—	—	—
апрель	4 576	5 720	1,3196	—	—	—
май	3 360	4 200	1,3196	—	—	—
июнь	3 392	4 240	1,3196	—	—	—
июль	2 888	3 610	1,3196	—	—	—
август	3 136	3 920	1,3196	—	—	—
сентябрь	3 296	4 120	1,3196	—	—	—
октябрь	3 968	4 960	1,3196	—	—	—
ноябрь	4 640	5 800	1,3196	—	—	—
декабрь	4 736	5 920	1,3196	—	—	—
итого	47 752	59 690		—	—	—
2010						
январь	6 006	7 508	1,35548	—	—	—
февраль	3 428	4 285	1,35548	—	—	—
март	6 496	8 120	1,35548	—	—	—
апрель	4 374	5 468	1,35548	—	—	—
май	3 754	4 693	1,35548	—	—	—
июнь	3 624	4 530	1,35548	—	—	—
июль	3 134	3 918	1,35548	—	—	—
август	3 624	4 530	1,35548	—	—	—
сентябрь	3 820	4 775	1,35548	—	—	—
октябрь	4 803	6 004	1,35548	—	—	—
ноябрь	5 452	6 815	1,35548	—	—	—
декабрь	5 480	6 850	1,35548	—	—	—
итого	53 997	67 496		—	—	—

Сведения о потреблении тепловой энергии на отопление по объекту

Таблица 10

Год / месяц	Теплопотребление объекта (без учета субабонентов)		Теплопотребление субабонентов	
	Теплопотребление, Гкал	Тариф руб./Гкал с НДС	Теплопотребление, тыс.Гкал	Тариф руб./Гкал с НДС
2006				
январь	—	—	—	—
февраль	—	—	—	—
март	—	—	—	—
апрель	—	—	—	—
май	—	—	—	—
июнь	—	—	—	—
июль	—	—	—	—
август	—	—	—	—
сентябрь	—	—	—	—
октябрь	—	—	—	—

ноябрь	—	—	—	—
декабрь	—	—	—	—
итого	—	—	—	—
2007				
январь	54,8	759,566	—	—
февраль	67,7	759,566	—	—
март	72,0	759,566	—	—
апрель	53,8	759,566	—	—
май	44,7	759,566	—	—
июнь	39,4	759,566	—	—
июль	0,0	759,566	—	—
август	7,0	759,566	—	—
сентябрь	43,0	759,566	—	—
октябрь	40,7	759,566	—	—
ноябрь	35,6	759,566	—	—
декабрь	64,0	759,566	—	—
итого	522,9		—	—
2008				
январь	58,1	848,054	—	—
февраль	63,1	848,054		
март	67,5	848,054	—	—
апрель	60,8	848,054	—	—
май	42,9	848,054	—	—
июнь	41,6	848,054	—	—
июль	0,0	848,054	—	—
август	7,4	848,054	—	—
сентябрь	38,0	848,054	—	—
октябрь	22,9	848,054	—	—
ноябрь	34,5	848,054	—	—
декабрь	62,6	848,054	—	—
итого	499,6		—	—
2009				
январь	63,9	914,535	—	—
февраль	85,6	914,535	—	—
март	97,3	914,535	—	—
апрель	65,1	914,535	—	—
май	47,2	914,535	—	—
июнь	39,1	914,535	—	—
июль	0,0	914,535	—	—
август	7,4	914,535	—	—
сентябрь	21,6	914,535	—	—
октябрь	31,5	914,535	—	—
ноябрь	55,3	914,535	—	—
декабрь	62,6	914,535	—	—
итого	576,7		—	—
2010				
январь	82,8	912,447	—	—
февраль	73,0	912,447	—	—
март	65,9	912,447	—	—
апрель	57,3	912,447	—	—

май	36,7	912,447	—	—
июнь	28,9	912,447	—	—
июль	0,0	912,447	—	—
август	16,2	912,447	—	—
сентябрь	25,1	912,447	—	—
октябрь	38,4	912,447	—	—
ноябрь	44,1	912,447	—	—
декабрь	64,0	912,447	—	—
итого	532,3		—	—

Сведения о потреблении тепловой энергии на ГВС по объекту

Таблица 11

Год / месяц	Теплопотребление объекта (без учета субабонентов)		Теплопотребление субабонентов	
	Теплопотребление, Гкал	Тариф руб. за Гкал	Теплопотребление, тыс.Гкал	Тариф руб. за Гкал
2006				
январь	—	—	—	—
февраль				
март	—	—	—	—
апрель	—	—	—	—
май	—	—	—	—
июнь	—	—	—	—
июль	—	—	—	—
август	—	—	—	—
сентябрь	—	—	—	—
октябрь	—	—	—	—
ноябрь	—	—	—	—
декабрь	—	—	—	—
итого	—	—	—	—
2007				
январь	13,7	759,566	—	—
февраль	16,9	759,566		
март	18,0	759,566	—	—
апрель	13,5	759,566	—	—
май	11,2	759,566	—	—
июнь	9,9	759,566	—	—
июль	11,4	759,566	—	—
август	1,8	759,566	—	—
сентябрь	10,8	759,566	—	—
октябрь	10,2	759,566	—	—
ноябрь	8,9	759,566	—	—
декабрь	16,0	759,566	—	—
итого	142,1		—	—
2008				
январь	14,5	848,054	—	—
февраль	15,8	848,054		
март	16,9	848,054	—	—
апрель	15,2	848,054	—	—
май	10,7	848,054	—	—

июнь	10,4	848,054	—	—
июль	9,5	848,054	—	—
август	1,9	848,054	—	—
сентябрь	9,5	848,054	—	—
октябрь	5,7	848,054	—	—
ноябрь	8,6	848,054	—	—
декабрь	15,7	848,054	—	—
итого	134,4		—	—
2009				
январь	16,0	914,535	—	—
февраль	21,4	914,535	—	—
март	24,3	914,535	—	—
апрель	16,3	914,535	—	—
май	11,8	914,535	—	—
июнь	9,8	914,535	—	—
июль	11,9	914,535	—	—
август	1,9	914,535	—	—
сентябрь	5,4	914,535	—	—
октябрь	7,9	914,535	—	—
ноябрь	13,8	914,535	—	—
декабрь	15,7	914,535	—	—
итого	156,1	914,535	—	—
2010				
январь	20,690	912,447	—	—
февраль	18,248	912,447	—	—
март	16,474	912,447	—	—
апрель	14,322	912,447	—	—
май	9,176	912,447	—	—
июнь	7,232	912,447	—	—
июль	9,200	912,447	—	—
август	4,050	912,447	—	—
сентябрь	6,278	912,447	—	—
октябрь	9,592	912,447	—	—
ноябрь	11,016	912,447	—	—
декабрь	16,000	912,447	—	—
итого	142,278		—	—

Сведения о водопотреблении по объекту
(без учета субабонентов)

Таблица 12

Год / месяц	Водопотребление (городской водопровод), тыс. м ³		Тариф руб./м ³		Примечание
	ГВС	ХВС	ГВС	ХВС	
2006					
январь	—	—	—	—	
февраль	—	—	—	—	
март	—	—	—	—	
апрель	—	—	—	—	

май	—	—	—	—	
июнь	—	—	—	—	
июль	—	—	—	—	
август	—	—	—	—	
сентябрь	—	—	—	—	
октябрь	—	—	—	—	
ноябрь	—	—	—	—	
декабрь	—	—	—	—	
итого	—	—	—	—	
2007					
январь	—	0,054	—	10,58	
февраль	—	0,136	—	10,58	
март	—	0,120	—	10,58	
апрель	—	0,075	—	10,58	
май	—	0,046	—	10,58	
июнь	—	0,031	—	10,58	
июль	—	0,015	—	10,58	
август	—	0,046	—	10,58	
сентябрь	—	0,117	—	10,58	
октябрь	—	0,158	—	10,58	
ноябрь	—	0,338	—	10,58	
декабрь	—	0,330	—	10,58	
итого	—	1,466	—		
2008					
январь	—	0,254	—	15,03	
февраль	—	0,345	—	15,03	
март	—	0,258	—	15,03	
апрель	—	0,221	—	15,03	
май	—	0,065	—	15,03	
июнь	—	0,031	—	15,03	
июль	—	0,015	—	15,03	
август	—	0,046	—	15,03	
сентябрь	—	0,117	—	15,03	
октябрь	—	0,158	—	15,03	
ноябрь	—	0,187	—	15,03	
декабрь	—	0,102	—	15,03	
итого	—	1,799	—		
2009					
январь	—	0,075	—	18,54	
февраль	—	0,267	—	18,54	
март	—	0,077	—	18,54	
апрель	—	0,460	—	18,54	
май	—	0,021	—	18,54	
июнь	—	0,024	—	18,54	
июль	—	0,015	—	18,54	
август	—	0,267	—	18,54	
сентябрь	—	0,390	—	18,54	
октябрь	—	0,390	—	18,54	
ноябрь	—	0,920	—	18,54	
декабрь	—	0,100	—	18,54	
итого	—	3,006	—		

2010					
январь	—	0,061	—	21,43	
февраль	—	0,097	—	21,43	
март	—	0,031	—	21,43	
апрель	—	0,059	—	21,43	
май	—	0,018	—	21,43	
июнь	—	0,017	—	21,43	
июль	—	0,012	—	21,43	
август	—	0,017	—	21,43	
сентябрь	—	0,015	—	21,43	
октябрь	—	0,020	—	21,43	
ноябрь	—	0,092	—	21,43	
декабрь	—	0,110	—	21,43	
итого	—	0,549	—		

Сведения о потреблении угля по объекту

Таблица 13

Год / месяц	Потребление угля, тыс. м ³	Тариф тыс. руб. за тыс. м ³	Примечание
2006			
январь	—	—	
февраль	—	—	
март	—	—	
апрель	—	—	
май	—	—	
июнь	—	—	
июль	—	—	
август	—	—	
сентябрь	—	—	
октябрь	—	—	
ноябрь	—	—	
декабрь	—	—	
итого	—	—	
2007			
январь	—	—	
февраль	—	—	
март	—	—	
апрель	—	—	
май	—	—	
июнь	—	—	
июль	—	—	
август	—	—	
сентябрь	—	—	
октябрь	—	—	

ноябрь	—	—	
декабрь	—	—	
итого	—	—	
2008			
январь	—	—	
февраль	—	—	
март	—	—	
апрель	—	—	
май	—	—	
июнь	—	—	
июль	—	—	
август	—	—	
сентябрь	—	—	
октябрь	—	—	
ноябрь	—	—	
декабрь	—	—	
итого	—	—	
2009			
январь	—	—	
февраль	—	—	
март	—	—	
апрель	—	—	
май	—	—	
июнь	—	—	
июль	—	—	
август	—	—	
сентябрь	—	—	
октябрь	—	—	
ноябрь	—	—	
декабрь	—	—	
итого	—	—	
2010			
январь	—	—	
февраль	—	—	
март	—	—	
апрель	—	—	
май	—	—	
июнь	—	—	
июль	—	—	
август	—	—	
сентябрь	—	—	
октябрь	—	—	

ноябрь	—	—	
декабрь	—	—	
итого	—	—	

Сведения об источниках энергоснабжения объекта

Таблица 14

Энергоноситель	Ед. измер.	Суммарная договорная нагрузка	Наименование энергоснабжающей организации, № договора
Электроэнергия: — мощность — кол-во электроэнергии	кВт кВт·ч	60364	ОАО « Таймырбыт», №0241/11-У, от 19.02.2011
Тепловая энергия: — на отопление — на вентиляцию — на ГВС	Гкал/ч	0,1750 - 0,0490	ОАО « Таймырбыт», № К-0164/11-У, от 04.02.2011г.
Водопроводная вода	тыс.м ³	0,600 в год	ОАО « Таймырбыт», № К-0164/11-У, от 04.02.2011г.
Уголь	т/год	—	—
Дизельное топливо	т/год	—	—

Сведения о силовом эл. Оборудовании

Таблица 15

НАГНЕТАТЕЛИ (вентиляторы дымоудаления, газоудаления, насосы горячей/холодной воды):Подъезд	Назначение	Тип насоса/вентилятора	Мощность электродвигателя, кВт	Год установки	Годовое время работы, час	Принцип регулирования, наличие частотного привода и устр. плавного пуска
1	вентиляция	АИР160	4	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—

Проверка достаточности предоставленной информации.

Таблица 16

Потребление и тарифы на электроэнергию предоставили:	(да - +, нет - -)	+
Потребление и тарифы на тепловую энергию предоставили:	(да - +, нет - -)	+
Потребление и тарифы на водопотребление предоставили:	(да - +, нет - -)	+
Потребление и тарифы на уголь предоставили:	(да - +, нет - -)	+
Потребление и тарифы на дизельное топливо предоставили:	(да - +, нет - -)	+
Копия договора с приложениями на электроэнергию предоставили: (граница балансовой принадлежности, упрощенная схема электроснабжения)	(да - +, нет - -)	+/-
Копия договора с приложениями на тепловую энергию предоставили: (тепловые нагрузки).	(да - +, нет - -)	+/-
Копия договора с приложениями на водопотребление предоставили: (расчет нормативных величин потребления холодной воды)	(да - +, нет - -)	+/-
Копия договора с приложениями на уголь предоставили: (расчет нормативных величин потребления природного газа)	(да - +, нет - -)	-
Опросные таблицы заполнили:	(да - +, нет - -)	+
Копия плана земельного участка с указанием на плане вводов по энергоносителям:	(да - +, нет - -)	-
Режим работы объекта:		+
		+
Копии чертежей здания предоставили:	(да - +, нет - -)	+
Технические данные оборудования предоставили:	(да - +, нет - -)	+/-

Приложение 6

Перечень приборов и средств измерений, использованных при проведении инструментального обследования


Код документа 00

Наименование прибора/ средства измерения	Тип	Предел из- мерений	Погрешность считывания	Заводской но- мер	Год вы- пуска	Дата последней поверки	Дата следующей поверки							
Тепловизор	HotFind LX	-20+600	±2%	30320337	2010	15.09.2010	15.09.2011							
Контактный термометр 2- х канальный с 3 зондами: - поверхностный зонд; - воздушный зонд; - влажностный зонд	TK-5.11	-40+200 (0-100%)	±0,9 ⁰ C	1045512	2010	01.11.2010	01.11.2011							
Анемометр								Testo 410-1	0,4-35 м/с	±1,5%	1275968	2010	05.09.2010	05.09.2011
Люксметр								Testo-540	0÷99999 люкс	±5%	39016079/007	2010	01.11.2010	01.11.2011
Клещи токоизмеритель- ные								А-КИП 4022	6÷600 А	±1%	051234	2010	07.02.2011	07.02.2012
Измеритель показателей качества электроэнергии	Ресурс UF2M 3T52-5-100-1000	-	±1,5%	2359	2007	30.11.2010	30.11.2011							
Ультразвуковой расходо- мер	КР-02 (Днепр-7)	0,05÷6 м/с	±2%	517	2007	16.02.2010	16.02.2012							

Приложение 7

Однолинейная схема электроснабжения объекта обследования

код документа 01

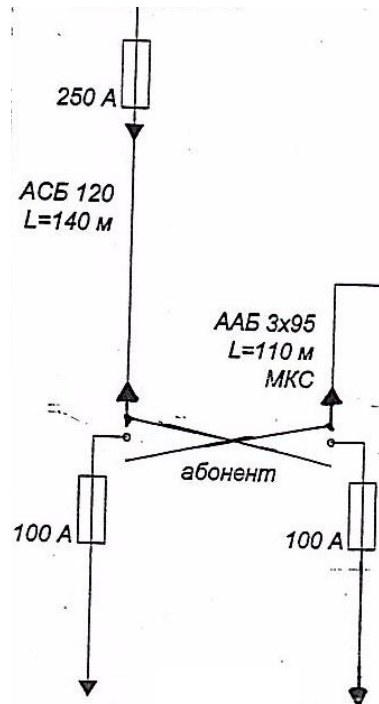

Приложение 8

Результаты проведения инструментального контроля качества электрической энергии

ПРОТОКОЛ

испытаний электрической энергии по показателям качества,
установленным ГОСТ 13109-97

1. Заказчик испытаний:

Наименование: Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.7а

2. Цель испытаний:

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97, пп. 5.2., 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.

3. Идентификационные данные пункта контроля:

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

Место (обозначение) в схеме: щит РУ 0,4 кВ

Центр питания: _____

4. Сроки проведения испытаний:

с « 02 » апреля 2011 г. по « 02 » апреля 2011 г.

5. Методика испытаний:

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

6. Перечень средств измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки
1	<i>Измеритель показателей качества электроэнергии</i>	<i>Ресурс UF2M 3T52-5-100-1000</i>	2359	30.11.2010
2	<i>Вольтамперфазометр</i>	<i>«Парма ВАФ-А»</i>	8842	18.12.2010
3	<i>Клещи токоизмерительные</i>	<i>А-КИП 4022</i>	051234	07.02.2011

7. Результаты испытаний:

Инструментальные замеры фактического значения показателей качества электрической энергии на объекте потребления был произведен на вводном щите РУ 0,4 кВ.

Объем проведения инструментальных замеров для определения фактических значений показателей качества электроэнергии приведен в таблице 5.

Результаты анализа соответствия фактических значений показателей качества электрической энергии установленным нормативам приведены в таблице 6.

Таблица 5. Объем инструментальных замеров для определения качества электроэнергии

Отклонение напряжения	02.04.2011г.	1
Колебания напряжения	02.04.2011г.	1
Несинусоидальность напряжения	02.04.2011г.	1
Несимметрия трехфазной системы напряжения	02.04.2011г.	1
Отклонение частоты	02.04.2011г.	1
Провал напряжения	02.04.2011г.	1
Импульс напряжения	02.04.2011г.	1
Временное перенапряжение	02.04.2011г.	1

Таблица 6. Результаты анализа качества электрической энергии на объекте обследования
Код документа 01

№ п/п	Свойство электрической энергии	Показатель качества электрической энергии	Фактическое значение	Нормально допустимое значение	Предельно допустимое значение	Статус соответствия показателя	Причина ухудшения качества электрической энергии
1	Отклонение напряжения	Установившееся отклонение напряжения	3,3	±5	±10	Соответствует	—
2	Колебания напряжения	Размах изменения напряжения	4,2	-	10	Соответствует	—
3		Доза фликера	0,6	-	1,0	Соответствует	—
4	Несинусоидальность напряжения	Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения	6,9	8,0	12,0	Соответствует	—
5		Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения	2,2	3,0	4,5	Соответствует	—
6	Несимметрия трехфазной системы напряжения	Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	0,8	2,0	4,0	Соответствует	—
7		Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	1,6	2,0	4,0	Соответствует	—
8	Отклонение частоты	Отклонение частоты	0,1	±0,2	±0,4	Соответствует	—
9	Провал напряжения	Длительность провала напряжения	14,0	-	30	Соответствует	—

№ п/п	Свойство электрической энергии	Показатель качества электрической энергии	Фактическое значение	Нормально допустимое значение	Предельно допустимое значение	Статус соответствия показателя	Причина ухудшения качества электрической энергии
10	Импульс напряжения	Импульсное напряжение	3,1	4,5	-	Соответствует	—
11	Временное перенапряжение	Коэффициент временного перенапряжения	0,8	1,47	-	Соответствует	—

Приложение 9

Термограммы и фотографии распределительных устройств

код документа 01

ПРОТОКОЛ

тепловизионного обследования электрооборудования

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

Целью тепловизионного обследования являлась оценка теплового состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования.

Перечень выявленных аварийных, развитых и прочих дефектов состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования представлен в таблице 1:

Таблица 1

Диспетчерское наименование	Месторасположение объекта измерения	Вид дефекта	Вер. откл. ед/г	№ терм.
г. Дудинка, ул. Горького, д.35А	Контактное соединение с заземляющей шиной	Развитый дефект	0,3	2
г. Дудинка, ул. Горького, д.35А	Контактное соединение ввода на предохранитель, ввод № 1, предохранитель №3	Начальная стадия дефекта	0,3	1

Метод тепловизионного контроля основан на дистанционном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей элементов электрооборудования, аппаратов и устройств, которые находятся в эксплуатации под рабочим напряжением с применением тепловизора HotFind LX.

Технические характеристики тепловизора приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Диапазон измерений
Угловое поле	24°x18°
Пространственное разрешение	1,1 мрад
Разрешение по температуре	0,08 К
Тип детектора	Неохлаждаемая микроболометрическая

	матрица
Разрешение матрицы	388x284
Частота смены кадров	50 Гц PAL/ 60 Гц NTSC
Диапазон измеряемых температур	-20...+600
Предел допускаемой погрешности абсолютной $\leq 100^{\circ}\text{C}$ относительной $\geq 100^{\circ}\text{C}$	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ $\pm 2\%$
Поправка на окружающую температуру	автоматическая
ЖК-дисплей	3,5 дюйма, цветной
Температура работы	-20°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Оценка теплового состояния электрооборудования осуществляется по следующим критериям:

- При токовых нагрузках $[60\%-100\%] \times I_{\text{ном}}$ определяется значением превышения температуры при $I_{\text{ном}}$ (разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающей среды, пересчитанное на $I_{\text{ном}}$):

от 20°C до 40°C	Начальная степень неисправности
от 40°C до 60°C	Развитый дефект
более 60°C	Аварийный дефект

- При токовых нагрузках $[30\%-60\%] \times I_{\text{ном}}$ определяется значением избыточной температуры при $0,5I_{\text{ном}}$ (превышение измеренной температуры контролируемого узла и температурой аналогичных узлов других фаз, пересчитанное на $0,5I_{\text{ном}}$):

от 5°C до 10°C	Начальная степень неисправности
от 10°C до 30°C	Развитый дефект
более 30°C	Аварийный дефект

- Наибольшая допустимая температура нагрева составляет:

Контакты из меди и медных сплавов:

- без покрытий	75°C
- с покрытием оловом	90°C

Болтовые контактные соединения:

- без покрытия	90°C
- с покрытием оловом	105°C

Токоведущие жилы силовых кабелей:

- из полиэтилена	70°C
- из вулканизирующегося полиэтилена	90°C
- из резины	65°C

Токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений): 120°C

- не изолированные и не соприкасающиеся с изоляционными материалами

Расчеты:

1) Пересчет превышения измеренного значения температуры к нормированному при токовых нагрузках $[60\%-100\%] \times I_{\text{ном}}$. осуществляется исходя из соотношения:

$$\frac{\Delta T_{\text{ном}}}{\Delta T_{\text{раб}}} = \left(\frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{раб}}} \right)^2,$$

где $\Delta T_{\text{ном}}$ - превышение температуры при токе нагрузки $I_{\text{ном}}$;

- $\Delta T_{\text{раб}}$ - превышение температуры, при токе нагрузки $I_{\text{раб}}$.

2) Пересчет избыточного измеренного значения температуры к нормированному при токовых нагрузках $[30\%-60\%] \times I_{\text{ном}}$. осуществляется исходя из соотношения:

$$\frac{\Delta T_{0,5}}{\Delta T_{\text{раб}}} = \left(\frac{0,5I_{\text{ном}}}{I_{\text{раб}}} \right)^2,$$

где $\Delta T_{0,5}$ - избыточная температура при токе нагрузки $0,5I_{\text{ном}}$;

- $\Delta T_{\text{раб}}$ - избыточная температура, при токе нагрузки $I_{\text{раб}}$.

3) Количественная оценка технического состояния объекта характеризует суммарное количество его автоматических и вынужденных отключений, которое можно ожидать в предстоящем году.

Количественная оценка технического состояния объекта определяется по данным перечня дефектов его элементов. Количественные показатели вероятных отключений объекта определяются по формуле:

$$BO_{\text{ТП}j} = \sum_{i=1}^m n_{i\text{ТП}j} \times ВД_i$$

где $BO_{\text{ТП}j}$ - число вероятных отключений j -го объекта, совокупности объектов, откл/(объект · год);


$ВД_{i\text{ВТ}j}$ — число вероятных отключений j -го объекта от проявления одного i -го дефекта, откл / (объект · год);

$n_{i\text{ТП}j}$ — количество проявлений i -го дефекта на j -м объекте, шт.;

m — количество типов дефектов на j -м объекте, шт.

Таким образом, оценка теплового состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования РП, РУ представлена в сводной ведомости таблицы 1.

Контактное соединение ввода на предохранитель, ввод № 1, предохранитель №3

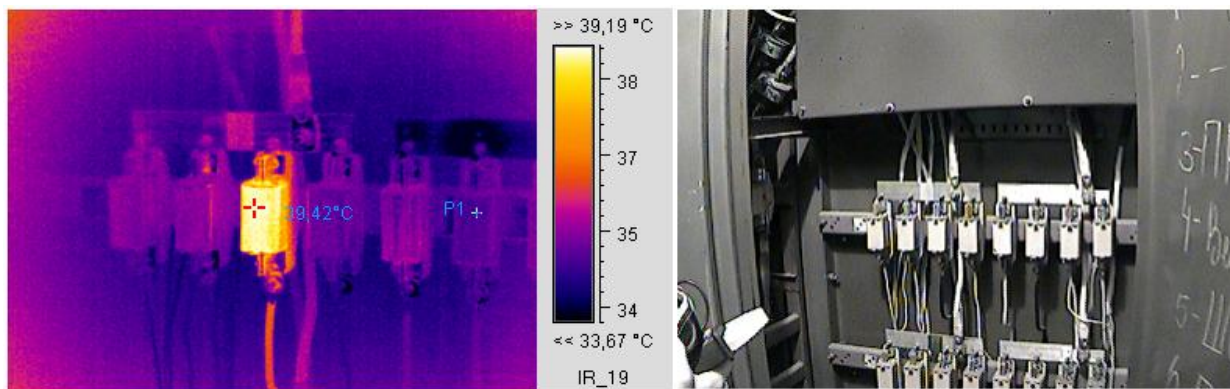

Термограмма 1

Фото 1


Температура окружающей среды:	$t_{в} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{о.п.} = 34,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура отклонения:	$t_{о} = 39,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Величина отклонения при $0,5I_{ном}$:	$t_{и} = 5,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Дата / время измерения:	04.04.2011г. 14 час. 00 мин
Диспетчерское наименование:	г. Дудинка, ул. Горького, д.35А
Месторасположение объекта:	Контактное соединение ввода на предохранитель, ввод № 1, предохранитель №3

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Перегрев контактного соединения ввода на предохранитель, ввод № 1, предохранитель №3
---------	--

Контактное соединение с заземляющей шиной

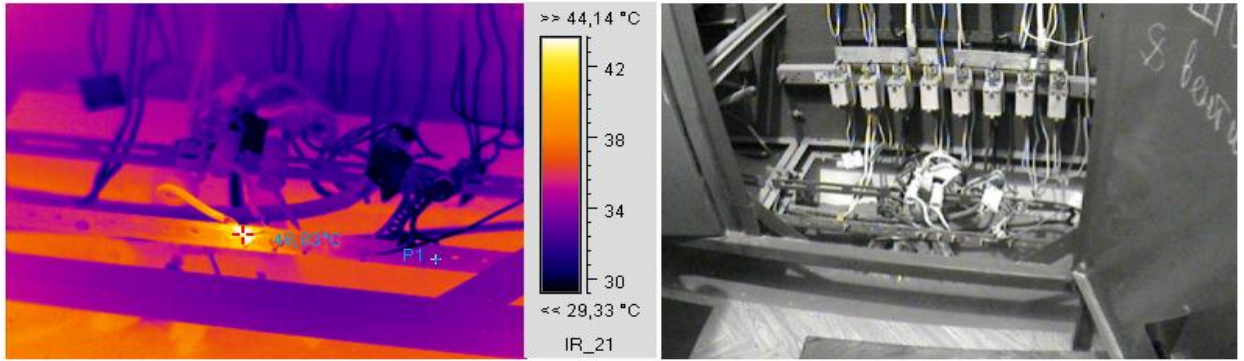

Термограмма 2

Фото 2

Температура окружающей среды:	$t_{в} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{о.п.} = 34,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура отклонения:	$t_{о} = 46,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Величина отклонения при $0,5I_{ном}$:	$t_{и} = 12,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Дата / время измерения:	04.04.2011г. 14 час. 02 мин
Диспетчерское наименование:	г. Дудинка, ул. Горького, д.35А
Месторасположение объекта:	Контактное соединение с заземляющей шиной

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Перегрев контактного соединения с заземляющей шиной
---------	---

Приложение 10

Результаты тепловизионной съемки наружных элементов здания

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

Метод тепловизионного контроля основан на дистанционном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей элементов ограждающих конструкций здания с применением тепловизора HotFind LX.

Тепловизионное обследование проводилось тепловизором HotFind LX. Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Диапазон измерений
Угловое поле	24°x18°
Пространственное разрешение	1,1 мрад
Разрешение по температуре	0,08 К
Тип детектора	Неохлаждаемая микроболометрическая матрица
Разрешение матрицы	388x284
Частота смены кадров	50 Гц PAL/ 60 Гц NTSC
Диапазон измеряемых температур	-20...+600
Предел допускаемой погрешности абсолютной $\leq 100^{\circ}\text{C}$ относительной $\geq 100^{\circ}\text{C}$	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ $\pm 2\%$
Поправка на окружающую температуру	автоматическая
ЖК-дисплей	3,5 дюйма, цветной
Температура работы	-20°C до + 60°C

Условия выполнения обследования

При проведении измерений была зафиксирована температура наружного воздуха – -15°C . Погодные условия в период проведения инструментальной диагностики удовлетворяли требованиям проведения теплотехнического обследования (ветер северный 3,8 м/с, влажность воздуха 40%).

Согласно ГОСТ 26629-85 температурный перепад между наружным и внутренним воздухом, должен превосходить минимально допустимый перепад, определяемый по формуле:

$$\Delta t_{\min} = \Theta R_{\text{req}} \frac{\alpha r}{1-r} = 0,08 * 3,13 * \frac{9 * 0,85}{1 - 0,85} = 12,8$$

где Θ – предел температурной чувствительности тепловизора (в данном случае $0,08^{\circ}\text{C}$);

R_{req} – нормативное значение сопротивления теплопередачи, ($\text{м}^2 \cdot \text{K}$) / Вт;

α – коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности стен, Вт/($\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$);

r – относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, 0,85.

Удаленность мест установки тепловизора L в метрах от поверхности объекта определяется по формуле;

$$L \leq \frac{\Delta H N_c}{10\varphi} = \frac{0,5 \cdot 256}{10 \cdot 0,31} = 41,3$$

где φ – угловой вертикальный размер поля обзора тепловизора, 18° ;

ΔH - линейный размер подлежащего выявлению участка ограждающей конструкции с нарушенными теплозащитными свойствами, принимаемый при контроле наружной поверхности - от 0,2 до 1 м (0,5 м);

N_c - число строк развертки в кадре тепловизора, 256.

На момент проведения обследования температурный перепад составлял более $12,8^\circ\text{C}$, что удовлетворяет требованиям ГОСТа 26629-85.

Значение случайной абсолютной погрешности определения температуры в участке ограждающей конструкции имело значение $0,07^\circ\text{C}$ и рассчитывалось по формуле:

$$\delta\tau = \sqrt{(\delta\tau_p)^2 + 2(A\delta L)^2}$$

где $\delta\tau = 0,005$ - абсолютная погрешность измерения температур реперных участков, принимаемая равной половине цены деления шкалы измерительного прибора, $^\circ\text{C}$;

$\delta L = 0,05$ - погрешность измерения выходного сигнала тепловизора, принимаемая равной половине цены деления шкалы изотерм тепловизора;

$A = 0,98$ - коэффициент градуировочной характеристики тепловизора.

Проведение обследования в натуральных условиях

Перед началом теплотехнических измерений было проведено фотографирование с помощью цифрового фотоаппарата участков ограждающих конструкций, измерение габаритных размеров здания по цокольной части и доступных элементов фасада (выборочно) для дальнейшей привязки термограмм и фотографических изображений к линейным размерам. Далее измерялись параметры температуры, относительной влажности и скорости наружного воздуха.

Термографирование внешних ограждающих конструкций проводилось последовательно по намеченным участкам (снизу-вверх по вертикали и слева-направо по горизонтали) с покадровой записью термограмм в память тепловизора. При этом термографирование поверхности стен по возможности производилось в перпендикулярном направлении к стене на определенной дистанции до поверхности ограждающей конструкции. Возможные отклонения от этого направления влево, вправо, вверх и вниз не превышали 30° . При перемещении оператора вдоль объекта в целях корректности последующих расчетов линейное расстояние до ограждающей конструкции преимущественно сохранялось неизменным.

Обследование проводилось при коэффициенте теплового излучения $\varepsilon=0,92$, экспериментально определенным при помощи контактного измерения температуры контролируемой поверхности контактным термометром ТК 5.11 и путем подбора ε на тепловизоре.

Обработка результатов обследования.

Было обработано 7 термограмм. Обработка производилась с помощью специализированного программного обеспечения с учетом фактического коэффициента излучения, температуры, влажности и скорости движения окружающего воздуха. В правой части термограмм располагается температурная шкала, соответствующая цветовой палитре.

Для определения и привязки мест тепловых аномалий (дефектов) при выполнении качественного анализа инфракрасная съёмка дополнена фотографиями обследованных фрагментов.

Качественный и количественный анализ результатов.

По термограммам, полученным в результате проведения тепловизионного обследования, можно сделать следующие выводы:

- температурное поле наружного ограждения не однородно;
- выявлены теплопотери через некачественное уплотнение оконных блоков и ограждающие конструкции здания;
- присутствуют теплопотери через некоторые дверные проемы здания.

Значения относительного сопротивления теплопередаче участка ограждения вычислялось по формуле

$$r(x, y) = \frac{t_{\text{в}} - t_{\text{н}}}{t_{\text{в}}^{\text{б}} - t_{\text{н}}^{\text{б}}} \cdot \frac{t_{\text{в}}^{\text{б}} - \tau_{\text{в}}^{\text{б}}}{t_{\text{в}} - \tau_{\text{в}}(x, y)},$$

где $t_{\text{в}}$ и $t_{\text{н}}$ - температуры внутреннего и наружного воздуха в зоне исследуемого фрагмента, °С;

$t_{\text{в}}^{\text{б}}$ и $t_{\text{н}}^{\text{б}}$ - температура внутреннего и наружного воздуха в зоне базового участка, °С;

$\tau_{\text{в}}^{\text{б}}$ - температура внутренней поверхности базового участка, °С;

$\tau_{\text{в}}(x, y)$ - температура изотермы, проходящей через точку с координатами (x, y), °С.

Перечень выявленных развитых и прочих дефектов состояния ограждающих конструкций представлен в таблице 2:

Таблица 2


№ п/п	Наименование элемента ограждающей конструкции	Заключение о качестве теплоизоляции участка фрагмента	№ терм.
1.	Фасад. Сторона А-Б	Развитый дефект	1
2.	Фасад. Сторона 1-2	Развитый дефект	2
3.	Фасад. Сторона 1-2	Развитый дефект	3
4.	Фасад. Сторона В-Г	Развитый дефект	4
5.	Фасад. Сторона 3-4	Развитый дефект	6

6.	Фасад. Сторона 3-4	Развитый дефект	7
7.	Фасад. Сторона В-Г	Начальная стадия дефекта	5


Выводы

Температурное поле наружного ограждения не однородно, отчетливо просматриваются теплопотери через некачественное уплотнение оконных блоков. Выявлены незначительные потери тепла через дверные проемы здания. Аномальных участков стен не выявлено. В целом состояние ограждающей конструкции удовлетворительное.

Общий вид объекта

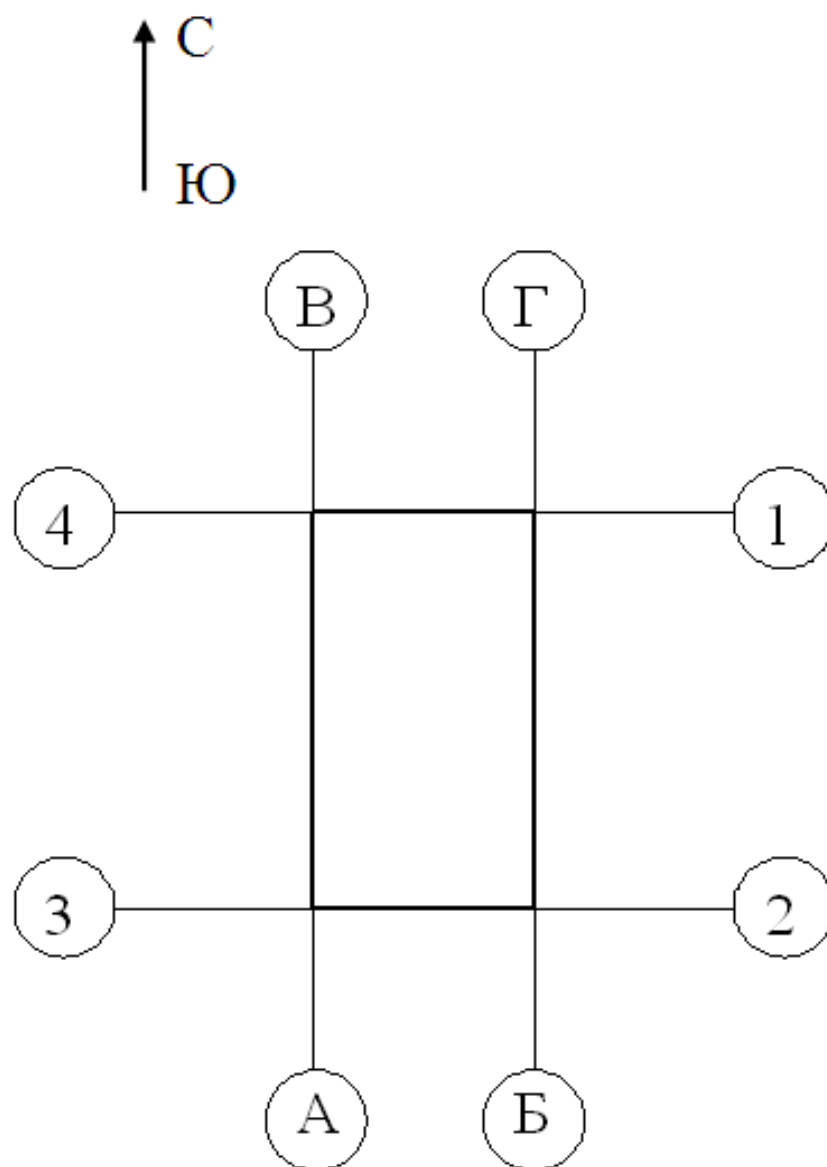

Фасад. Сторона А-Б

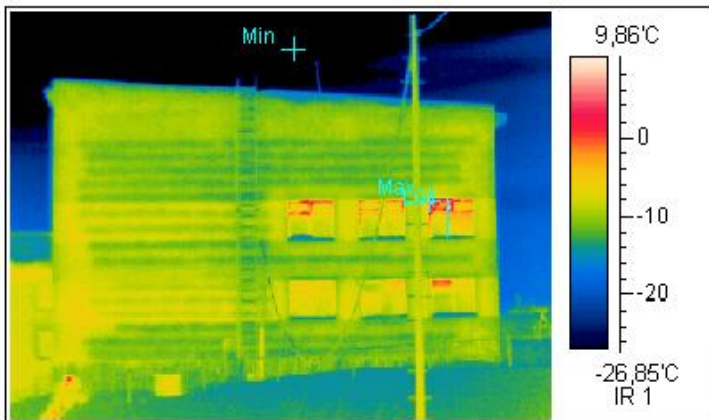

Термограмма 1




Фото 1

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^\circ \text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.п.} = -2,3^\circ \text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = 5,3^\circ \text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 20,3^\circ \text{C}$ $t_o^{o.п.} = 7,6^\circ \text{C}$


Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона А-Б

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены дефекты уплотнения оконного блока
Рекомендации:	

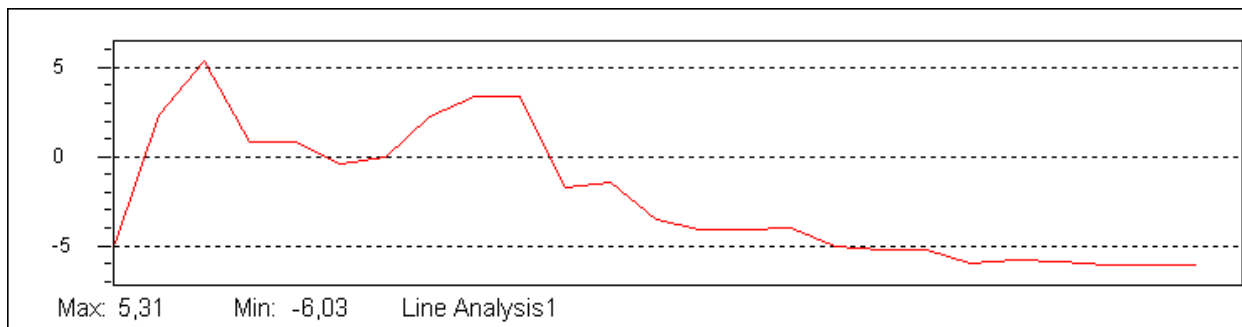

Фасад. Сторона 1-2

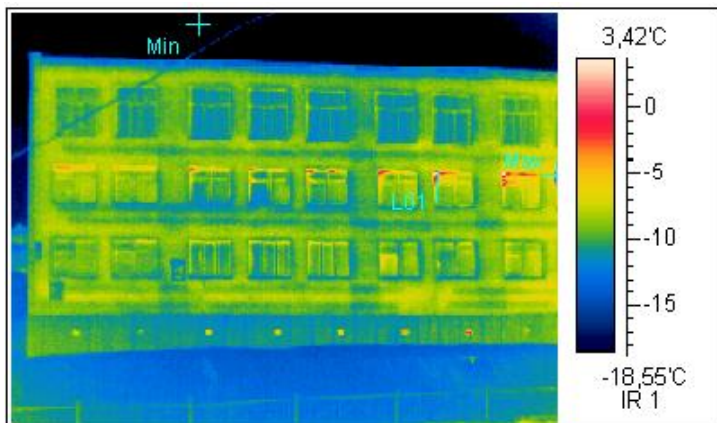

Термограмма 2




Фото 2

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^{\circ} \text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.п.} = -3^{\circ} \text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = 6,7^{\circ} \text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 21,7^{\circ} \text{C}$ $t_o^{o.п.} = 9,7^{\circ} \text{C}$


Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона 1-2

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены дефекты уплотнения оконного блока
Рекомендации:	

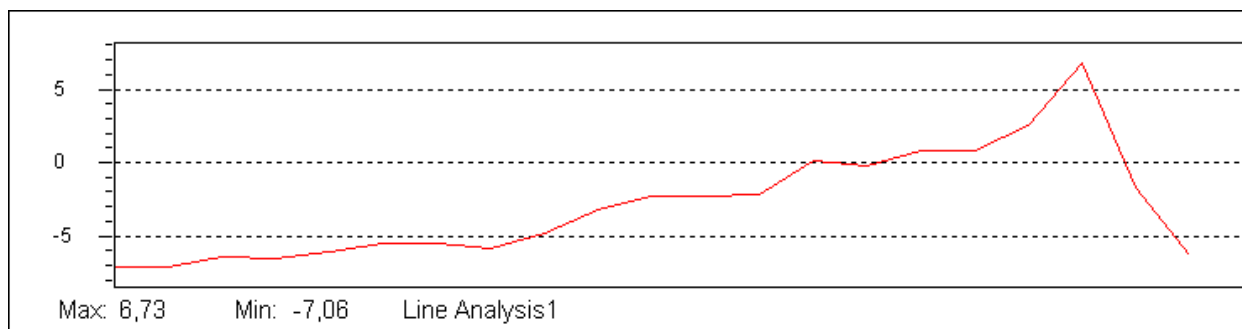

Фасад. Сторона 1-2

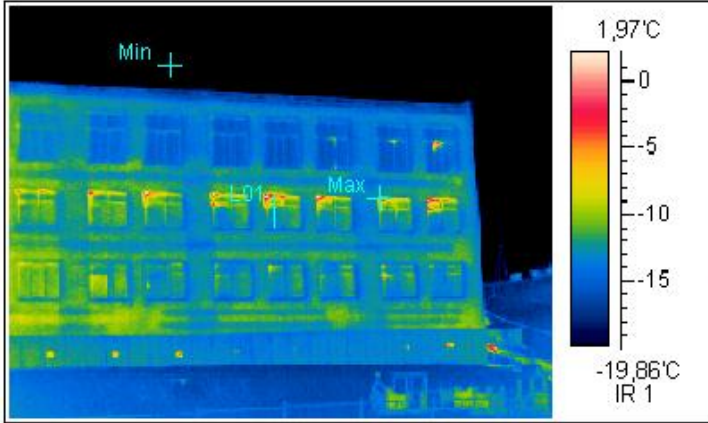

Термограмма 3




Фото 3

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^{\circ} \text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.п.} = -10,2^{\circ} \text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = -3,2^{\circ} \text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 11,8^{\circ} \text{C}$ $t_o^{o.п.} = 7^{\circ} \text{C}$


Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона 1-2

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены дефекты уплотнения оконного блока
Рекомендации:	

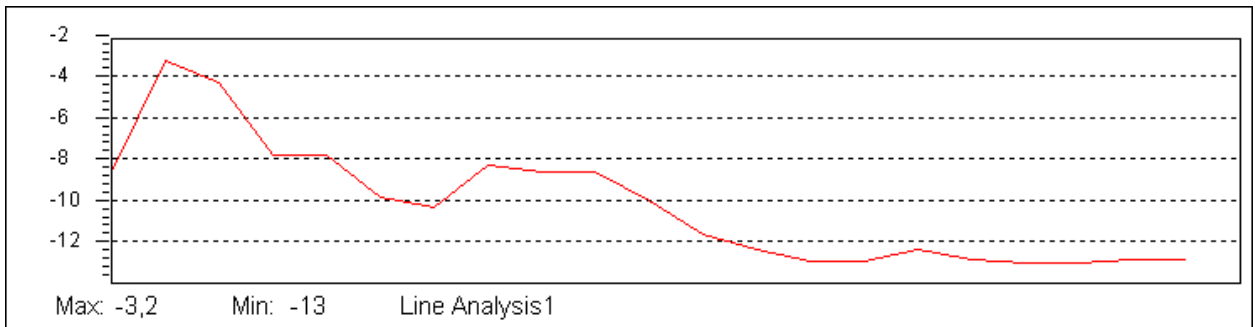

Фасад. Сторона В-Г

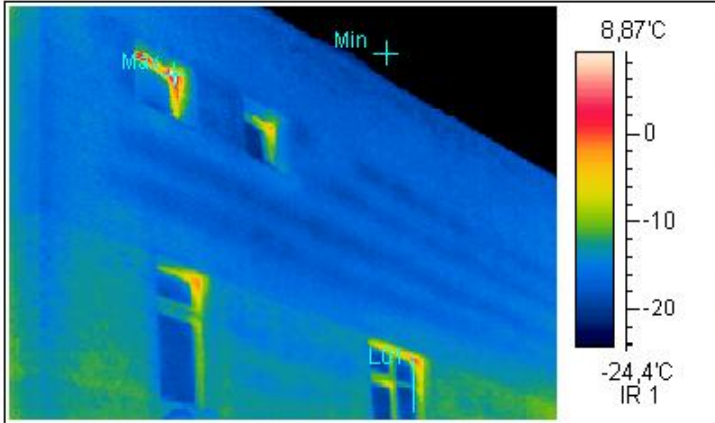

Термограмма 4




Фото 4

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^{\circ} \text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.п.} = -12,1^{\circ} \text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = 0,6^{\circ} \text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 15,6^{\circ} \text{C}$ $t_o^{o.п.} = 12,7^{\circ} \text{C}$


Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона В-Г

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены дефекты уплотнения оконного блока
Рекомендации:	

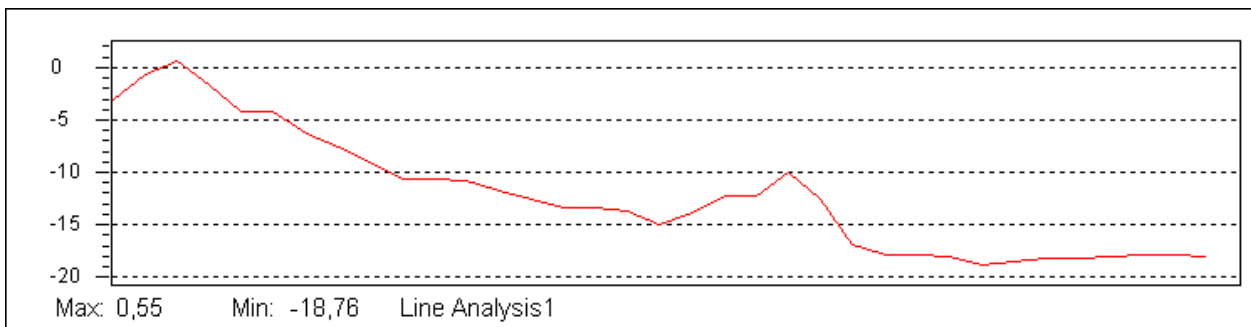

Фасад. Сторона В-Г

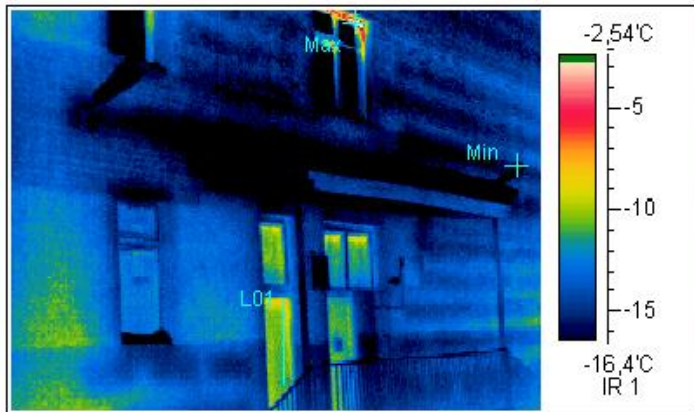

Термограмма 5




Фото 5

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^\circ \text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.п.} = -10,4^\circ \text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = -8^\circ \text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 7^\circ \text{C}$ $t_o^{o.п.} = 2,4^\circ \text{C}$


Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона В-Г

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены потери тепла через дверной проем
Рекомендации:	

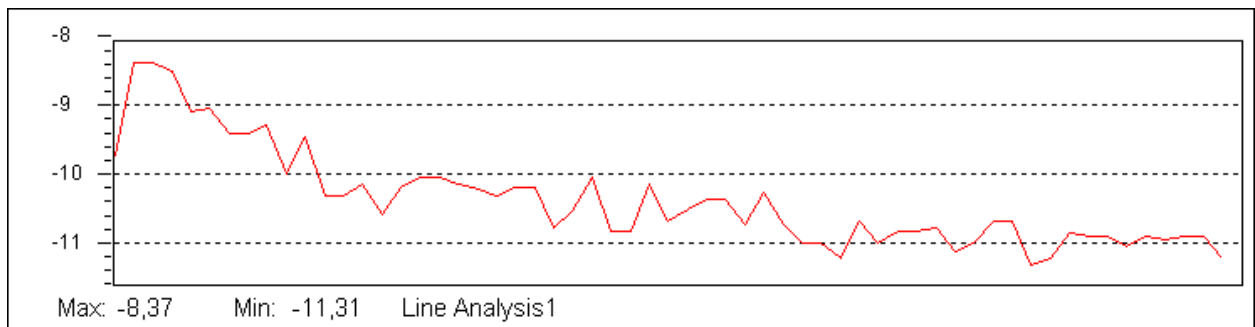

Фасад. Сторона 3-4

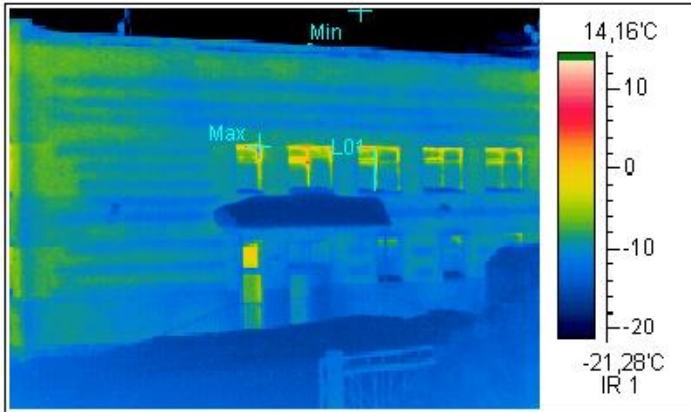

Термограмма 6




Фото 6

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^{\circ}\text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.n.} = -5,4^{\circ}\text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = 3,7^{\circ}\text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 18,7^{\circ}\text{C}$ $t_o^{o.n.} = 9,1^{\circ}\text{C}$


Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона 3-4

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены дефекты уплотнения оконного блока
Рекомендации:	

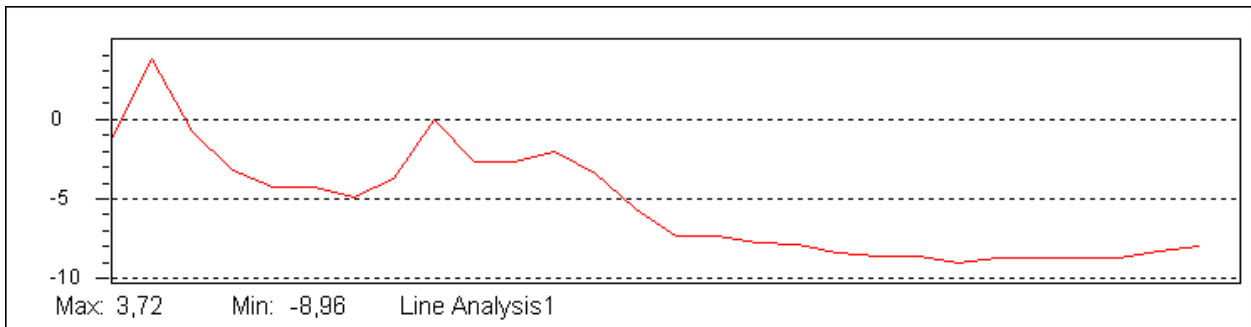

Фасад. Сторона 3-4

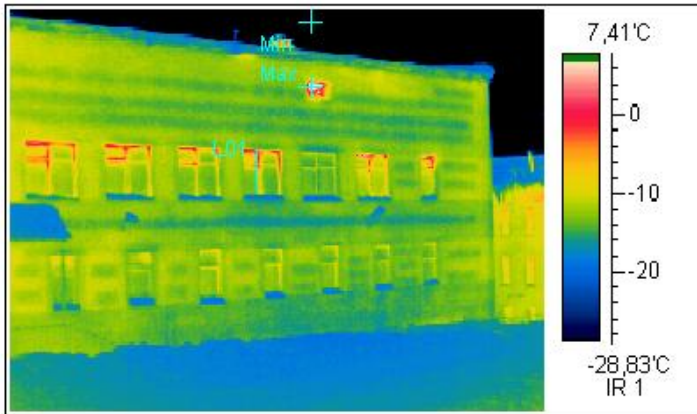

Термограмма 7




Фото 7

Температура окружающей среды:	$t_n = -15^{\circ} \text{C}$
Температура однородной поверхности:	$t_{o.п.} = -8^{\circ} \text{C}$
Температура отклонения:	$t_o = -0,4^{\circ} \text{C}$
Величина отклонения:	$t_o^H = 14,6^{\circ} \text{C}$ $t_o^{o.п.} = 7,6^{\circ} \text{C}$

Дата/время измерения:	02.04.2011г.
Месторасположение объекта:	Фасад. Сторона 3-4

Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе текущего ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Температура ограждающей поверхности неоднородна, выявлены дефекты уплотнения оконного блока
Рекомендации:	

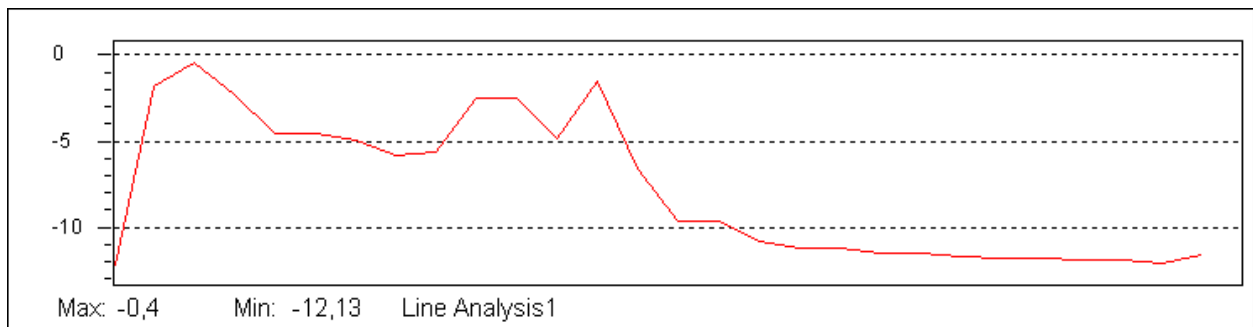

Приложение 12

Копии Актов визуального и инструментального контроля

ПРОТОКОЛ

инструментального мониторинга температурно-влажностных режимов мест общего пользования

1. Заказчик испытаний:

Наименование: Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.7а

2. Цель испытаний:

Проведение мониторинга температурно-влажностных режимов мест общего пользования с целью установления соответствия фактических показателей нормативным в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 и определение рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

3. Идентификационные данные пункта контроля:

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

4. Сроки проведения испытаний:

с « 2 » апреля 2011 г. по « 2 » апреля 2011 г.

5. Методика испытаний:

Инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользования произведен выборочно в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

В соответствии с ГОСТ 30494-96 места общего пользования относятся к помещениям 6 категории – помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

Состав контролируемых параметров микроклимата мест общего пользования выбран в соответствии с нормируемыми параметрами и включает:

- a. температура воздуха;
- b. скорость движения воздуха;
- c. относительная влажность воздуха;

6. Перечень средств измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Завод изготовитель	Заводской номер	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки
1	Контактный термометр 2-х канальный с 3 зондами: - поверхностный зонд; - воздушный зонд; - влажностный зонд	ТК-5.11	ООО «ТехноАС» г.Коломна	1045512	01.11.10	01.11.11

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Завод изготовитель	Заводской номер	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки
2	Анемометр	Testo 410-1	Германия	1275968	05.09.10	05.09.11

7. Результаты испытаний:

Результаты анализа соответствия параметров микроклимата мест общего пользования приведены в таблице 18.

Таблица 18. Результаты анализа соответствия параметров микроклимата мест общего пользования

Код документа 02

№ п/п	Помещение	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		Заключение о соответствии
		допустимая	фактическая	Допустимая, не более	фактическая	допустимая	фактическая	
1	ИТП	14 - 20	21,5	Н.Н.	55	Н.Н.	0,25	Не соответствует
2	Коридорный холл	14 - 20	16,4	Н.Н.	56	Н.Н.	0,09	Соответствует
3	Групповая комната	18 - 25	25,2	60	61	0,15	0,12	Не соответствует
4	Лестничные площадки	14 - 20	16,7	Н.Н.	64	Н.Н.	0,1	Соответствует
5	Кухня	16 - 22	22,6	60	54	0,3	0,14	Не соответствует
6	Столовая	19 - 23	20,4	60	58	0,3	0,12	Соответствует
7	Актный зал	19 - 23	18,4	60	62	0,3	0,08	Соответствует
8	Спальная комната	18 - 23	19,9	60	61	0,15	0,04	Соответствует

ПРОТОКОЛ

инструментального обследования системы освещения

Настоящий протокол измерений касается только системы освещения внутри помещения.

1. Заказчик испытаний:

Наименование: Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.7а

2. Цель испытаний:

Проведение инструментального контроля уровня освещенности мест общего пользования с целью установления соответствия фактических показателей нормативным в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96 и определение рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

3. Идентификационные данные пункта контроля:

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

4. Сроки проведения испытаний:

с « 02 » апреля 2011 г. по « 02 » апреля 2011 г.

5. Методика испытаний:

Инструментальный контроль уровня освещенности мест общего пользования осуществлен в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Нормируемые значения уровня освещенности для мест общего пользования определены в соответствии со СНиП 23-05-95 (Приложение К) «Естественное и искусственное освещение». В соответствии со СНиП 23-05-95 контролируемой характеристикой уровня освещения мест общего пользования является освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения. Нормированное значение указанной характеристики составляет 30 Лк. Уровень освещения лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно быть не менее 2 люкс.

Для измерения уровня освещенности применен метод измерения минимальной освещенности помещения.

6. Перечень средств измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки
1	Люксметр	Testo 540	39016079/007	8.11.2010

7. Результаты испытаний:

Результаты анализа соответствия освещенности мест общего пользования приведены в таблице 8.

Таблица 8. Результаты анализа уровня освещенности мест общего пользования

Код документа 01

№ п/п	Наименование помещения	Тип ламп	Количество, шт.	Напряжение в сети при измерении, В		Плоскость измерения	Высота измерения от пола, м.	Освещенность, Лк		Заключение о соответствии
				В начале	В конце			Измеренная	Нормируемая	
1	Коридорные холлы (1эт)	ЛЛ	56	220	220	Горизонтальная	1,35	86	75	Не соответствует
2	Коридорные холлы (2эт)	ЛЛ	56	220	220	Горизонтальная	1,35	130	75	Не соответствует
3	Групповые помещения (1эт)	ЛЛ	84	220	220	Горизонтальная	1,35	205	400	Соответствует
4	Групповые помещения (2эт)	ЛЛ	84	220	220	Горизонтальная	1,35	370	400	Соответствует

ПРОТОКОЛ

инструментального контроля радиаторов и стояков отопления
(на двух листах)

1. Заказчик испытаний:

Наименование: Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.7а

2. Цель испытаний:

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требованиям ГОСТ 31168-2003, п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 8.2, 8.3.

3. Идентификационные данные пункта контроля:

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

4. Сроки проведения испытаний:

с « 02 » апреля 2011 г. по « 02 » апреля 2011 г.

5. Методика испытаний:

Выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления осуществлен в соответствии с требованиями раздела 36 Инструкции по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий (утверждена Минжилкомхоз РСФСР 29.12.1984).

Контролю выборочно подвергнуты:

- а. отопительные приборы (радиаторы);
- б. стояки отопления.

С целью проведения контроля были обследованы отопительные приборы и стояки в помещениях первого, среднего (указать этаж) и последнего (указать этаж) этажей объекта обследования.

Система отопления была полностью заполнена, задвижки на подающей и обратной магистралях были открыты. Наличие циркуляции воды в системе было проверено путем наблюдения за работой элеваторного узла, циркуляционных насосов и показаниями приборов.

6. Перечень средств измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки
1	Контактный термометр 2-х канальный с зондами	ТК-5.11	1045512	01.11.10
2	Тепловизор	HotFind LX	30320327	15.09.10

7. Результаты испытаний:

Результаты проведения инструментального контроля стояков представлены в таблице 1.

Результаты проведения инструментального контроля отопительных приборов представлены

в таблице 2.

Таблица 1. Результаты проведения инструментального контроля стояков

Код документа 02

Дата	Время замера	Стояк № (стояк лестничной клетки)	Замер	Температура поверхности стояка, °С		Перепад	Среднее значение перепада температур, °С	Примечание
				у разводящего трубопровода	у сборного трубопровода			
02.04.2011		Стояк в коридоре	2	74	72	2	2	—
02.04.2011		Стояк в кабинете	2	72	70	2	2	—
02.04.2011		Стояк на лестничной площадке	2	72	69	3	3	—


Таблица 2. Результаты проведения инструментального контроля отопительных приборов

Дата	Время замера	Этаж	№ квартиры (помещения)	Коридор/холл			Лестничная клетка			Кабинет		
				Температура поверхности, °С, в отопительном приборе								
				в начале Верх/ низ	в конце Верх/ низ	в середине	в начале Верх/ низ	в конце Верх/ низ	в середине	в начале Верх/ низ	в конце Верх/ низ	в середине
02.04.2011		1		71	49	65	65	47	60	61(Ф.1)	33	51
02.04.2011		1		73	55	61	61	49	57	73(Ф.2)	31	67
02.04.2011		2		59	47	52	58	41	55	40(Ф.3)	32	36


Предварительные выводы:

В связи с внутренним загрязнением отопительных приборов в коридорах, на лестничных площадках и в кабинетах качество теплообмена значительно ухудшается, что приводит к снижению температуры внутреннего воздуха в помещениях.


Фото

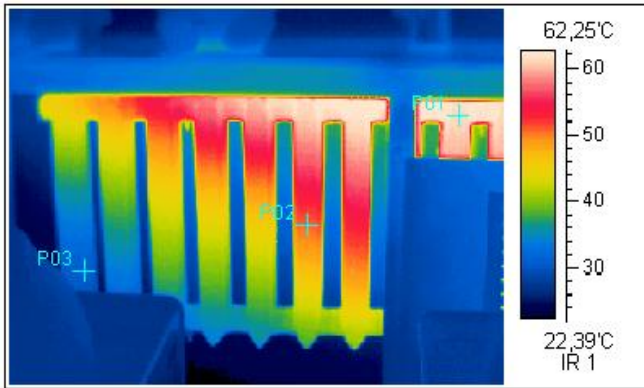

Ф. 1

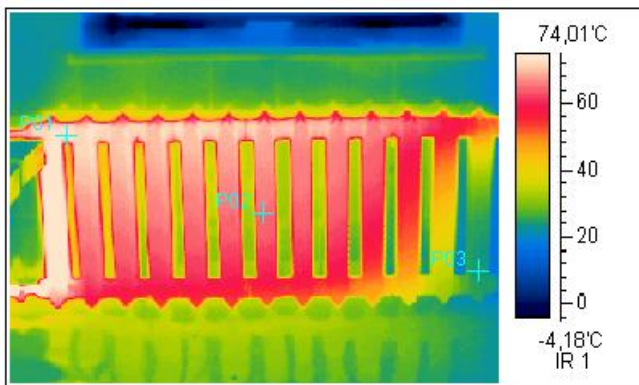

Ф. 2

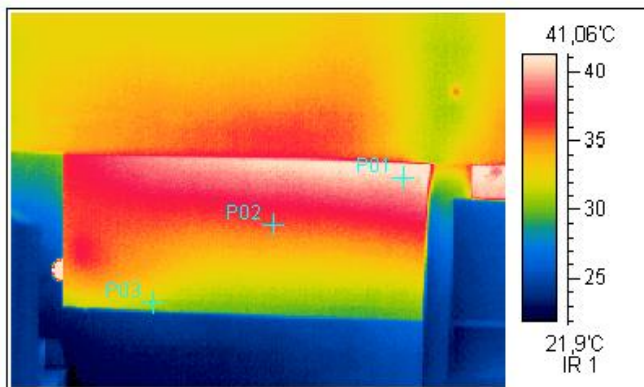

Ф. 3

ПРОТОКОЛ

инструментального обследования тепловых узлов объекта обследования
(на двух листах)

1. Заказчик испытаний:

Наименование: Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.7а

2. Цель испытаний:

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требованиям ГОСТ 31168-2003, п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 8.2, 8.3.

3. Идентификационные данные пункта контроля:

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

4. Сроки проведения испытаний:

с « 02 » апреля 2011 г. по « 02 » апреля 2011 г.

5. Методика испытаний:

Инструментальное обследование тепловых узлов проводилось в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

6. Перечень средств измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки
1	Портативный ультразвуковой расходомер	КР-02 (Днепр-7)	517	16.02.2010
2	Ультразвуковой толщиномер	УТ-82	822	18.05.2010
3	Контактный термометр 2-х канальный с зондами	ТК-5.11	1045512	1.11.2010

7. Результаты инструментального обследования тепловых узлов:

Результаты инструментального обследования тепловых узлов здания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Примечание
Дата проведения обследования			
Температура наружного воздуха	°С		

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Примечание
Система отопления			
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе (на входе в тепловой узел): нормативная (по температурному графику)	°C	76	
фактическая (измеренная)	°C	74	
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе (на выходе из теплового узла): нормативная (по температурному графику)	°C	72	
фактическая (измеренная)	°C	70	
Температура сетевой воды после смешивающего устройства (элеватора): нормативная (по температурному графику)	°C	-	
фактическая (измеренная)	°C	-	
Перепад температур сетевой воды в системе отопления: нормативный	°C	4	
фактический	°C	4	
Фактическое (измеренное) давление сетевой воды в системе отопления: в подающем трубопроводе (на входе в тепловой узел)	кгс/см ²	7,0	
в обратном трубопроводе (на выходе из теплового узла)	кгс/см ²	5,5	
после смешивающего устройства (элеватора)	кгс/см ²	-	
Перепад давлений сетевой воды в системе отопления: нормативный	кгс/см ²		
фактический	кгс/см ²	1,5	
Фактическая (измеренная) температура холодной воды на входе в подогреватели горячего водоснабжения	°C	-	
Температура горячей воды на выходе из подогревателей горячего водоснабжения нормативная	°C	-	
фактическая (измеренная)	°C	-	
Перегрев (+) или недогрев (-) горячей воды в подогревателях горячего водоснабжения Перерасход (+) или недобор (-) тепловой энергии для нагрева горячей воды	°C	-	

Выводы:

Тепловой узел укомплектован соответствующей запорной и трубопроводной двухтрубной арматурой, фасонными частями. Температурный график объекта нарушен в связи с отсутствием гидравлической наладки системы теплоснабжения, качеством теплообмена в отопительных приборах.

ПРОТОКОЛ

Визуального контроля технического состояния оборудования местных систем теплоснабжения (на двух листах)

1. Заказчик испытаний:

Наименование: Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Адрес: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д.7а

2. Цель испытаний:

Испытания в рамках проведения энергетического обследования на соответствие требованиям ГОСТ 31168-2003, п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 8.2, 8.3.

3. Идентификационные данные пункта контроля:

Организация: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Адрес: г. Дудинка, ул. Горького, д. 35, кор. «А»

4. Сроки проведения испытаний:

с « 02 » апреля 2011 г. по « 02 » апреля 2011 г.

5. Методика испытаний:

Визуальный контроль технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов в соответствии с требованиями РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

Объем проведения контроля включает:

- a. отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей;
- b. отсутствие (наличие) формоизменения изделий (деформированные участки, коробление, провисание, выход трубы из ряда и других отклонений от первоначального расположения);
- c. отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся (получивших развитие) в процессе эксплуатации;
- d. отсутствие коррозионного и эрозионного износа поверхностей;
- e. отсутствие наружного износа изделия (оборудования, трубопровода, поверхностей нагрева котла и др. изделий).

6. Перечень средств измерений:

Визуально-оптический метод дефектоскопии выполняется с помощью оптических приборов (лупы, микроскопы, эндоскопы и пр.).

7. Результаты испытаний:

Результаты визуального обследования тепловых узлов объекта обследования приведены в Таблице 1.

Код документа 02

Наименование показателя	Отсутствие/Наличие	Примечание(указать на каких элементах)
Механические повреждения поверхности	Отсутствие	—
Формоизменения изделий	Отсутствие	—
Трещины и поверхностные дефекты	Отсутствие	—
Коррозионный износ поверхностей	Наличие	Питтинговая и сплошная коррозия распределительных теплопроводов системы отопления (Ф.1)
Наружный износ механизма	Отсутствие	—
Нарушение теплогидроизоляции	Наличие	Отсутствие и некачественная изоляция распределительных теплопроводов ТП (Ф.2)

Предварительные выводы:


В местных системах отопления имеется питтинговая (точечная) коррозия распределительных теплопроводов системы теплоснабжения.

Выявлено отсутствие изоляции теплопроводов теплового узла.

Фото



Ф. 1

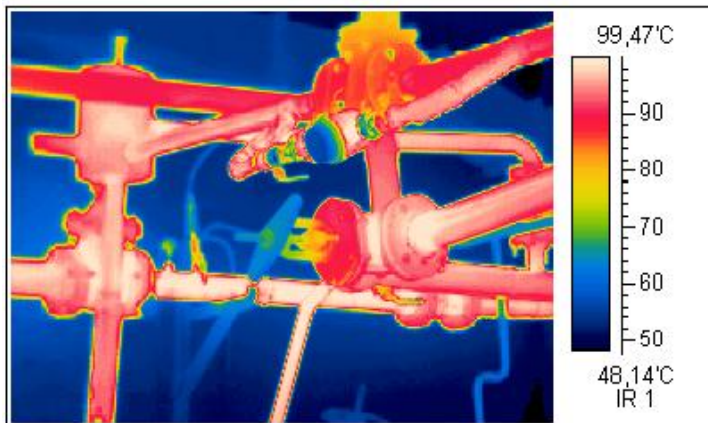

Ф. 2



Приложение 13

Перечень несоответствий объекта обследования, его инженерных сетей и оборудования

Код документа 00

№ п/п	Элемент объекта обследования, инженерных сетей, оборудование	Описание несоответствия	Требование к соответствию*
1	Тепловой узел	Некачественная изоляция распределительных теплопроводов ИТП	ГОСТ 31168-2003
2	Тепловой узел	Отсутствие и некачественная изоляция распределительных теплопроводов ИТП	ГОСТ 31168-2003
3	Щит РУ 0,4 кВ	Контактное соединение с заземляющей шиной	РД 34.45-51.300-97
4	Щит РУ 0,4 кВ	Контактное соединение ввода на предохранитель, ввод № 1, предохранитель №3	РД 34.45-51.300-97

Приложение 14

Мероприятия, направленные на повышение уровня энергосбережения и повышение энергетической эффективности объекта обследования

Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Годовая экономия энергоресурсов		Затраты, (тыс. руб.)	Средний срок оку- паем., лет	Согласован. срок внедре- ния, квартал, год	
	в натуральном выражении					в стоимост. выражении тыс. руб. (по тарифу)
	Ед. измер.	Кол-во				
Организационные и малозатратные мероприятия						
Установка термоотражающих экранов за приборами отопления	тыс.Гкал	0,027	24,63	5,7	0,3	III кв.2012 г.
Теплоизоляция распределительных трубопроводов системы теплоснабжения тепловых узлов	тыс.Гкал	0,031	28,25	3,09	0,1	III кв.2013 г.
Итого:	-	-	52,88	8,79	-	-
Среднезатратные						
Назначение ответственного лица, материальное поощрение и организация контроля за эффективным использованием ТЭР	-	-	-	120,0	-	I кв.2012 г.
Установка энергоэффективных электроосветительных приборов (ламп) взамен существующих	тыс.кВт×ч	13,09	20,92	20,66	0,9	I кв.2012 г.
Автоматизация электроосветительных установок с использованием датчиков освещенности	тыс.кВт×ч	8,52	11,5	12,6	1,1	III кв.2012 г.
Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры на электроосветительные приборы	тыс.кВт×ч	9,76	13,18	45,36	3,4	II кв.2012 г.
Приведение в соответствии с нормами состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования РП, РУ	тыс.кВт×ч	-	22,5	-	-	I кв.2012 г.
Установка термостатических регуляторов на приборах отопления	тыс.Гкал	0,043	39,23	34,03	0,9	III кв.2012 г.
Очистка отопительных приборов от внутренней накипи и отложений	тыс.Гкал	0,032	29,2	-	-	III кв.2012 г.
Итого:	-	-	136,53	232,7	-	-
Долгосрочные, крупнозатратные						
Установка магнитных преобразователей воды МВП MWS для систем ГВС на вводе в здание	тыс м ³ (гвс)	0,466	25,55	53,95	2,1	III кв.2012 г.
Замена оконных блоков энергоэффективными стеклопакетами в целом	тыс.Гкал	0,092	83,95	991,2	11,8	III кв.2014 г.

Итого:	-	-	109,5	1045,15	-	-
Всего тыс. т у.т., в том числе по видам ТЭР:		0,045				
Котельно-печное топливо	т у.т.	-	-	-	-	-
Тепловая энергия	тыс. Гкал	0,225	-	-	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт·ч	31,370	-	-	-	-
Моторное топливо	тыс. т	-	-	-	-	-
Вода	тыс м ³	0,466	-	-	-	-

* № пункта указывается в соответствии с Приложением 15 «Технико-экономическая оценка мероприятий»

Приложение 15

Технико-экономическая оценка мероприятий

Мероприятие №1

(код документа 01)

Установка энергоэффективных электроосветительных приборов (ламп) взамен существующих.

Основание:

Замена ламп накаливания на энергоэффективные производится ввиду эффективности использования светового потока, надежности и срока службы, а также во исполнение требований п.8. статьи 10 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11. 2009 г.

Технические характеристики:

Лампы накаливания

- относительно невысокая световая отдача (от 7 до 22 Лм/Вт);
- небольшая продолжительность горения (1000 – 2000 час.);
- существенное влияние напряжения на срок службы (на каждый % изменения напряжения, продолжительность горения ламп изменяется на 10%);
- существенное влияние напряжения на световой поток (на каждый % изменения напряжения, световой поток изменяется на 3,7%).

Люминесцентные лампы

- высокая световая отдача (от 50 до 70 Лм/Вт);
- продолжительность горения не менее (4800 – 5200 час.);
- область надежного зажигания лежит в пределах от -20⁰С до +40⁰С;
- максимальная светоотдача при +18⁰С - +25⁰С;
- относительная влажность в помещениях не более 65%;
- влияние напряжения на срок службы (на каждый % изменения напряжения, продолжительность горения ламп изменяется на 1,5-3%).

Дуговая ртутная лампа

- относительно невысокая световая отдача (от 50 до 59 Лм/Вт);
- небольшая продолжительность горения (15000 – 20000 час.)

Дуговая натриевая лампа

- высокая световая отдача (от 74 до 130 Лм/Вт);
- продолжительность горения не менее (18000 – 24000 час.);
- область надежного зажигания лежит в пределах от -30⁰С до +40⁰С

Расчеты:

1) Расчетная мощность на освещение заменяемых ламп (в т.ч. коридоры, лестничные клетки, подсобные помещения, наружное освещение и т.д.) составляет:

$$P_{p.o} = \sum_i P_{y.o} \times n \times K_c = (2 \times 0,1 + 80 \times 0,06 + 8 \times 0,25) \times 0,3 = 2,1 \text{ кВт} \quad [12];$$

где n=2; 80; 8 – количество однотипных приемников электрической энергии (ламп накаливания ЛОН-100, ламп накаливания ЛОН-60, дуговых ртутных ламп ДРЛ-250);

- $K_c=0,3$ – коэффициент спроса электроосветительных приборов [12];

- $P_{y.o}=0,1; 0,06; 0,25$ кВт – установленная мощность электроосветительных приборов (ламп накаливания ЛОН-100, ламп накаливания ЛОН-60, дуговых ртутных ламп ДРЛ-250).

Таким образом, при сравнении мощности и светового потока приемников электрической энергии ЛОН, ДРЛ и энергоэффективных имеем:

Таблица 1

Наименование	Тип светильн.	Мощность, Вт	Свет. поток, лм	Срок службы, ч	Цена, руб, с НДС
Лампы накаливания ЛОН-100					
ЛОН-100	НПО, НСО, НБО, НСП	100	1340	1000	19
Люминесцентные лампы ЛБ-20 (прямая замена)					
ЛБ-20 (E27) «EMS»	НПО, НСО, НБО, НСП	20	1250	20000	150
Лампы накаливания ЛОН-60					
ЛОН-60	НПО, НСО, НБО, НСП	60	740	1000	15
Люминесцентные лампы ЛБ-15 (прямая замена)					
ЛБ-15 (E27) «EMS»	НПО, НСО, НБО, НСП	15	850	20000	100
Дуговая ртутная лампа ДРЛ					
ДРЛ		250	12700	20000	160
Дуговые натриевые лампы ДНаТ-150 с ЭПРА					
ДНаТ	ГО	150	15000	20000	365 (750)

Предлагается прямая замена используемых ламп накаливания ЛОН-100, ЛОН-60 в светильниках НПО, НСО, НСП и НБО на компактные люминесцентные лампы ЛБ-20 (E27) «EMS», ЛБ-15 (E27) «EMS» соответственно.

Предлагается замена используемых дуговых ртутных ламп ДРЛ-250 в светильниках ГО наружного освещения на дуговые натриевые лампы ДНаТ-150 с заменой ЭПРА (ИЗУ).

2) Экономия электроэнергии от применения энергоэффективных ламп в натуральном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_n = \sum_i (P_{\text{лн}} - P_{\text{эф}}) \times n \times N_{\text{ч}} \times K_c = [(0,1 - 0,02) \times 2 + (0,06 - 0,015) \times 80] \times 8760 \times 0,3 + (0,25 - 0,15) \times 8 \times 8760 \times 0,458 = 13,09 \text{ тыс. кВт} \times \text{ч}$$

где $N_{\text{ч}} = 8760$ час/г – количество часов за год

3) Экономия в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_n \times T_{\text{э/э}} + (3_0^{\text{ЛОН-100}} + 3_0^{\text{ЛОН-60}}) \times n \times K_c \times N_{\text{ч}} / N_{\text{сл}} = 13,09 \times 1,35 + (0,019 \times 2 + 0,015 \times 80) \times 0,3 \times 8760 / 1000 = 20,92 \text{ тыс. руб}$$

где $T_{\text{э/э}} = 1,35$ руб/кВт×ч (тариф с НДС на электроэнергию в 2010 г.)

- $N_{\text{сл}} = 1000$ час – срок службы ламп накаливания.

4) Затраты на электроосветительные приборы:

$Z = (Z_0^{EMS-20} \times n + Z_0^{EMS-15} \times n + Z_0^{ДНaT-150} \times n) + Z_M = (0,15 \times 2 + 0,1 \times 80 + 1,115 \times 8) + 3,44 = 20,66$
тыс.руб

где $Z_0^{EMS-20} = 0,15$ тыс.руб; $Z_0^{EMS-15} = 0,1$ тыс.руб; $Z_0^{ДНaT-150} = 1,115$ тыс.руб – на 2010 г.;
- $Z_M = 3,44$ тыс.руб. – затраты на монтаж и транспортировку электроосветительных приборов (20 % от стоимости материалов).

5) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{3}{\Delta_o} = 0,9 \text{ г.}$$


Величина экономии за год и срок окупаемости при установке эффективных электроосветительных приборов, вместо ламп накаливания и дуговых ртутных ламп, с учетом затрат на приемные устройства составит:

$\Delta_n = 13,09$ тыс.кВт×ч

$\Delta_d = 20,92$ тыс.руб.

$C_o = 0,9$ г.

$Z = 20,66$ тыс.руб

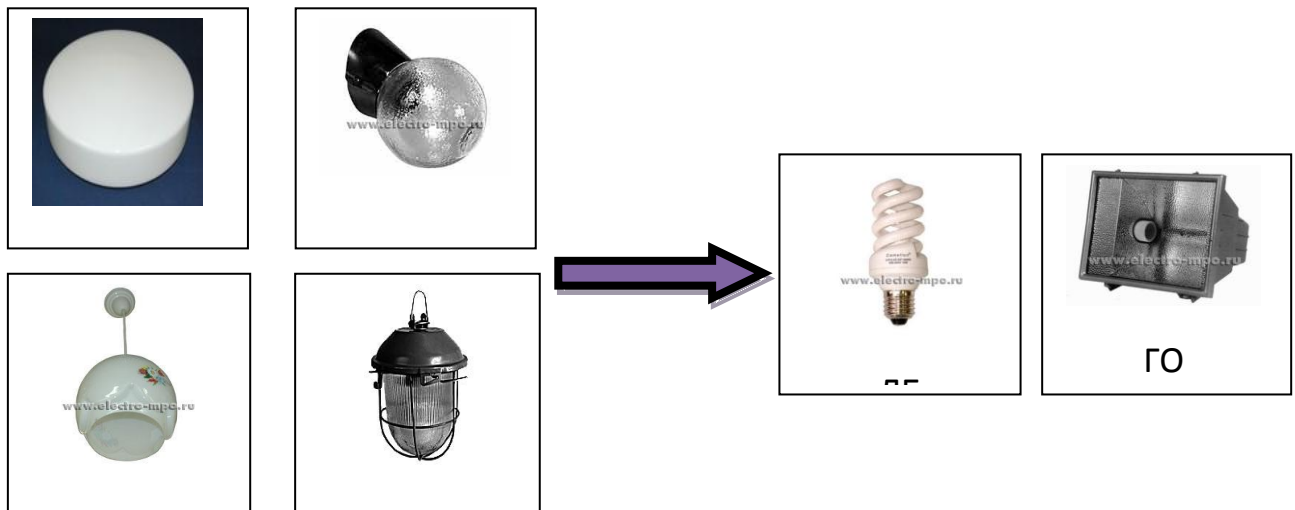

Мероприятие №2

(код документа 01)

Автоматизация электроосветительных установок с использованием датчиков освещенности.

Основание:

Установка системы автоматического увеличения/снижения уровня освещенности с использованием датчиков освещенности ввиду снижения потребления электрической энергии на освещение (кабинеты, лестничные клетки).

Технические характеристики:

Датчики освещенности (SVEA UP)

- чувствительный элемент (фотодиод);
- диапазон измерения (200-1000 лк);

LON-модуль аналогового вывода LAA 4 IP65, 24 В AC/DC

- 4 аналоговых выхода 0-10 В DC

Расчеты:

1) Потребление энергии без использования системы автоматизации за год, составит:

$$Q = \Sigma(P_{y.o.} \times n) \times K_c \times N_{\text{ч}} = 8,1 \times 0,3 \times 8760 = 21,29 \text{ тыс. кВт} \times \text{ч}$$

где $P_{y.o.}$ – установленная мощность электроосветительного прибора, кВт;

- n – количество однотипных приемников электрической энергии, ед.;

- $N_{\text{ч}} = 8760$ час/г – количество часов за год.

2) Потребление энергии с установленной системой автоматизации за год, составит:

$$Q_{\text{авт}} = \Sigma(P_{y.o. \text{ авт}} \times n) \times K_c \times N_{\text{ч}} = 8,1 \times 0,3 \times 8760 \times 0,6 = 12,77 \text{ тыс. кВт} \times \text{ч}$$

- $K_{\text{пр}} = 0,6$ - коэффициент изменения использования электроосветительных приборов с использованием датчиков освещенности;

- $N_{\text{ч}} = 8760$ час/г – количество часов за год.

3) Экономия электроэнергии в натуральном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_n = Q - Q_{\text{авт}} = 21,29 - 12,77 = 8,52 \text{ тыс. кВт} \times \text{ч}$$

4) Экономия электроэнергии в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_n \times T_{\text{э/э}} = 8,52 \times 1,35 = 11,5 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{\text{э/э}} = 1,35$ руб/кВт×ч (тариф с НДС на электроэнергию в 2010 г.)

5) Затраты на датчики освещенности:

$$Z = (Z_0 + Z_m) \times n = (3,5 + 0,2 \times 0,35) \times 3 = 12,6 \text{ тыс. руб.}$$

где $Z_0 = 3,5$ тыс.руб – стоимость датчика освещенности и модуля аналогового выхода фирмы SVEA за единицу – на 2010 г.;

- Z_m – затраты на монтаж и транспортировку датчиков движения/присутствия (20% от стоимости устройств);

- $n = 3$ – число датчиков освещенности, ед.;

6) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{3}{\Delta_o} = 1,1 \text{ г.}$$


Величина экономии за год и срок окупаемости при установке датчиков освещенности, составит:

$\Delta_n = 8,52 \text{ тыс.кВт*ч}$

$\Delta_d = 11,5 \text{ тыс.руб.}$

$C_o = 1,1 \text{ г.}$

$Z = 12,6 \text{ тыс.руб.}$



Мероприятие №3

(код документа 01)

Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры на электроосветительные приборы

Основание:

Замена традиционных электромагнитных аппаратов (ЭМПРА) необходимых для работы люминесцентных ламп электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) ввиду увеличения коэффициента мощности и следовательно сокращения потерь электроэнергии.

Технические характеристики:

Электромагнитные ПРА

- коэффициент мощности (от 0,35 до 0,5);
- средний срок службы (10000 ч)

Электронные ПРА

- коэффициент мощности (от 0,9 до 0,98);
- средний срок службы (25000 ч)

Установленная мощность и количество светильников люминесцентных ламп (ЛБ) по объектам сведены в таблицу

Таблица 3

Тип светильника	Наименование светильника	Кол-во светил.	ΣР светил.
ЛПО 4×20	Светильник люминесцентный общего назначения	25	2,0
ЛВО 2×80	Светильник люминесцентный общего назначения	20	3,2
ЛВО 2×40	Светильник люминесцентный общего назначения	144	11,52
Итого:		189	16,72

Расчеты:

1) Расчетная мощность на освещение люминесцентных ламп составляет:

$$P_{p.o} = n \times K_c \times P_{y.o} = 16,72 \times 0,3 = 5,02 \text{ кВт}$$

где n, ед. – количество однотипных приемников электрической энергии;

- K_c – коэффициент спроса электроосветительных приборов;

- $P_{y.o}$, кВт – установленная мощность электроосветительных приборов

2) Экономия электроэнергии в натуральном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_н = P_{y.o} \times (1 - K_{ПРА} / K_{ЭПРА}) \times K_c \times N_ч = 16,72 \times (1 - 0,7 / 0,9) \times 0,3 \times 8760 = 9,76 \text{ тыс. кВт} \times \text{ч}$$

где $K_{ПРА} = 0,7$ – коэффициент использования мощности в ЭМПРА существующих светильников системы освещения [12];

- $K_{ЭПРА} = 0,9$ – коэффициент использования мощности в устанавливаемых ЭПРА [12].

- $N_ч = 8760$ час/г – количество часов работы за год.

3) Экономия электроэнергии в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_д = \mathcal{E}_н \times T_{3/3} = 9,76 \times 1,35 = 13,18 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{3/3} = 1,35$ руб/кВт×ч (тариф с НДС на электроэнергию в 2010 г.)

4) Затраты на ЭПРА:

$$З = (З_0 + З_м) \times n = (0,20 + 0,04) \times 189 = 45,36 \text{ тыс. руб.}$$

где $З_0 = 0,20$ тыс.руб – стоимость ЭПРА – на 2010 г. (согласно прайс-листов);
- $З_м = 0,04$ тыс.руб. – затраты на монтаж/демонтаж прибора и транспортировку (20 % от стоимости материалов)

5) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{З}{\Delta} = 3,4 \text{ г.}$$


Величина экономии за год и срок окупаемости при установке эффективной электронной пускорегулирующей аппаратуры для люминесцентных ламп, вместо электромагнитных ПРА, с учетом затрат на устройства, составит:

$$\Delta_n = 9,76 \text{ тыс.кВт} \times \text{ч}$$

$$\Delta_d = 13,18 \text{ тыс.руб.}$$

$$C_o = 3,4 \text{ г.}$$

$$З = 45,36 \text{ тыс.руб}$$

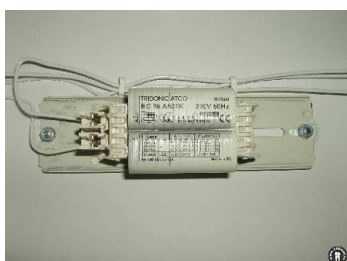

Мероприятие №4

(код документа 01)

Приведение в соответствии с нормами состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования РП, РУ

Основание:

Экономия денежных средств на потери электроэнергии при перегреве контактов, болтовых соединений, а также вероятных отключениях электрооборудования РП, РУ.

Технические характеристики:

Специалистами с 20.11.10 по 10.12.10 г. было проведено тепловизионное обследование состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования распределительных пунктов, устройств.

Целью тепловизионного обследования являлась оценка теплового состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования.

Перечень выявленных аварийных, развитых и прочих дефектов состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования представлен в приложении 9 (см. протокол).

Таблица 4

Диспетчерское наименование	Месторасположение объекта измерения	Вид дефекта	Вер. откл. ед/г	№ терм.
г. Дудинка, ул. Горького, д. 35а	Болтовое соединение ввода на предохранитель №4,5	Развитый дефект	0,3	1
г. Дудинка, ул. Горького, д. 35а	Болтовое соединение ввода на выключатель Фаза А, В	Развитый дефект	0,3	2
г. Дудинка, ул. Горького, д. 35а	Контактное соединение с шиной Фаза В,С	Начальная стадия дефекта	0,3	3

1) Количественная оценка технического состояния объекта характеризует суммарное количество его автоматических и вынужденных отключений, которое можно ожидать в предстоящем году.

Количественная оценка технического состояния объекта определяется по данным перечня дефектов его элементов. Количественные показатели вероятных отключений объекта определяются по формуле:

$$BO_{\text{ТП}j} = \sum_{i=1}^m n_{i\text{ТП}j} \times ВД_i$$

где $BO_{\text{ТП}j}$ - число вероятных отключений j -го объекта, совокупности объектов, откл/(объект · год);

$ВД_{i\text{ВТ}j}$ — число вероятных отключений j -го объекта от проявления одного i -го дефекта, откл/(объект · год);

$n_{i\text{ТП}j}$ — количество проявлений i -го дефекта на j -м объекте, шт.;

m — количество типов дефектов на j -м объекте, шт.

2) Экономия электроэнергии от предотвращения аварийных отключений электрооборудования в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_n = \text{ВО}_{\text{ТПj}} \times C_j = (0,3 + 0,3 + 0,3) \times 25,0 = 22,5 \text{ тыс.руб.} \quad [44]$$

- C_j – стоимость материалов и оборудования подлежащему замене, монтаж и испытания вводимого комплекса, тыс.руб/откл.

3) Мероприятие является беззатратным, так как в состав текущей работы эксплуатационной организации.

Величина экономии после приведения в соответствии с нормами состояния контактов, болтовых соединений и электрооборудования РП, РУ составит:

$$\mathcal{E}_d = 22,5 \text{ тыс.руб.} \quad C_0 = 0 \text{ г.}$$

Мероприятие №5

(код документа 02)

Установка термостатических регуляторов на приборах отопления

Основание:

Уменьшение теплопотребления в обслуживаемых помещениях (коридоры, лестничные клетки, места общего пользования, кабинеты) на приборах отопления за счет количественного регулирования потребляемой тепловой энергии, ввиду установки термостатических регуляторов.

Технические характеристики:

Автоматическая (ручная) регулировка термостатов находится в пределах от 6°C до 26°C по отношению к внутренней температуре. Терморегуляторы поддерживают температуру на желаемом уровне с точностью +1°C:

- терморегуляторы «VELVAX»;
- количество отопительных приборов 83 ед.

Расчеты:

1) Экономия тепловой энергии на отопление при использовании терморегуляторов:

$$\mathcal{E}_n = Q_o \times k_y = 0,532 \times 0,08 = 0,043 \text{ тыс. Гкал}$$

где Q_o – расход тепловой энергии на отопление;

$$k_y = 1 - \frac{t_g - t_{н.с.}}{t_g - t_n} / \frac{t_\phi - t_{н.с.}}{t_\phi - t_n} = 0,08 - \text{коэффициент разрегулирования температурных ре-}$$

жимов помещений

где $t_{н.с.} = -14,3$ °C – средняя температура наружного воздуха за отопительный период [6];

$-t_b = 18$ °C – расчетная температура внутреннего воздуха за отопительный период в помещениях [10];

$-t_n = -47$ °C – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период [6];

$-t_\phi$ – фактическая температура внутреннего воздуха за отопительный период в коридорах и на лестничных клетках (см. приложение 12 – протокол)

2) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_n \times T_{3/3} = 0,043 \times 912,5 = 39,23 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{3/3} = 912,5$ руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.)

3) Затраты на установку терморегуляторов составят:

$$Z = (Z_o + Z_m) \times n = (0,29 + 0,12) \times 83 = 34,03 \text{ тыс. руб.}$$

где Z_o – стоимость терморегуляторов – 83 ед. ($C_y = 0,29$ руб./шт «VELVAX»);

$- Z_m$ – затраты на монтаж и транспортировку (40 % от стоимости оборудования).

10) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{Z}{\mathcal{E}_d} = 0,9 \text{ г.}$$

Величина экономии за год и срок окупаемости при регулировании температурных режимов с помощью терморегуляторов, с учетом затрат на монтажные работы, составит:

$\mathcal{E}_n=0,043$ тыс.Гкал

$\mathcal{E}_d=39,23$ тыс.руб.

$C_0=0,9$ г.

$Z=34,03$ тыс.руб.



Мероприятие №6

(код документа 02)

Установка термоотражающих экранов за приборами отопления

Основание:

Установка термоотражающих пленок за приборами отопления (коридоры, лестничные клетки, места общего пользования, кабинеты) приводит к уменьшению тепловой энергии передаваемой несущим стенам здания, и увеличению теплового потока в помещении.

Технические характеристики:

Теплоотражатели (тепловые зеркала) для отопительных радиаторов представляют собой теплоизоляционные прокладки с отражающим слоем, устанавливаемые за отопительным радиатором на стене с помощью двустороннего скотча:

- термоотражающая пленка «Соларекс»;
- количество отопительных приборов 83 ед.

Расчеты:

Экономия теплоэнергии передаваемой несущим конструкциям здания:

$$\mathcal{E}_n = Q_o \times k_y = 0,532 \times 0,05 = 0,027 \text{ тыс. Гкал}$$

где Q_o – расход тепловой энергии на отопление за год;

- k_y – коэффициент интенсификации теплообмена (см. приложение 12 – протокол).

2) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_n \times T_{\text{т/э}} = 0,027 \times 912,5 = 24,63 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{\text{т/э}} = 912,5$ руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.)

3) Затраты на установку пленок составят:

$$Z = Z_o + Z_m = (0,28 \times 0,175 \times 83) + 1,63 = 5,7 \text{ тыс. руб.}$$

где Z_o – стоимость термоотражающей пленки «Соларекс» ($C_y = 0,28$ тыс.руб./м²);

- S - площадь пленки на отопительный прибор – 0,175 м² (0,7×0,25);

- Z_m – затраты на монтаж (40 % от стоимости оборудования).

10) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{Z}{\mathcal{E}_d} = 0,3 \text{ г.}$$

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке термоотражающих пленок, с учетом затрат на монтажные работы, составит:

$\mathcal{E}_n = 0,027$ тыс.Гкал

$\mathcal{E}_d = 24,63$ тыс.руб.

$C_o = 0,3$ г.

$Z = 5,7$ тыс.руб.



Мероприятие №7

(код документа 02)

Очистка отопительных приборов от внутренней накипи и отложений

Основание:

Не соответствие микроклимата помещений нормативным показателям ввиду ухудшение качества теплообмена.

Технические характеристики:

Отопительные приборы в коридорах, лестничных клетках, местах общего пользования и кабинетах значительно загрязнены.

Расчеты:

1) Экономия теплоэнергии при очистке от внутренней накипи и отложений:

$$\mathcal{E}_n = Q_o \times K_n \times k_y = 0,532 \times 0,3 \times 0,2 = 0,032 \text{ тыс. Гкал}$$

где Q_o – расход тепловой энергии на отопление за год;

- K_n – коэффициент использования тепловой энергии загрязненными отопительными приборами;

- k_y – коэффициент ухудшения свойств теплопередачи отопительного прибора (см. приложение 12 – протокол).

2) Экономия в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_n \times T_{\text{т/э}} = 0,032 \times 912,5 = 29,2 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{\text{т/э}} = 912,5$ руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.)

3) Мероприятие является беззатратным, так как ревизия (в т.ч. промывка) отопительных приборов входит в состав текущей работы эксплуатационной организации.

Величина экономии при очистке отопительных приборов от грязи, пыли, составит за год:

$$\mathcal{E}_n = 0,032 \text{ тыс. Гкал}$$

$$\mathcal{E}_d = 29,2 \text{ тыс. руб.}$$

$$C_o = 0 \text{ г.}$$

Мероприятие №8

(код документа 02)

Теплоизоляция распределительных трубопроводов системы теплоснабжения тепловых узлов.

Основание:

Замена поврежденного и установка (при отсутствии) изоляционного материала на теплопроводы ввиду снижения потерь тепловой энергии и увеличения срока службы материала труб.

Технические характеристики:

Перечень выявленных дефектов состояния изоляции распределительных трубопроводов тепловых узлов представлено в приложении 16 (см.протокол).

Расчеты:

1.1) Нормативные потери теплоэнергии через изоляцию теплопроводов за отопительный период:

$$Q^{из} = \Sigma(q^{из}_{п.с} \times L) \times N_{от} = 0,00681 \text{ тыс. Гкал} \quad [14]$$

где L – длина участка (м);

- $q^{из}_{п.с}$, $q^{из}_{о.с}$ удельные часовые тепловые потери изолированными теплопроводами, которые определяются исходя из наружного диаметра d_n , разницы средней температуры теплоносителя $t_{п.с}$ и $t_{о.с}$ и температуры помещения $t_{п}$, (ккал/м×ч) согласно *табл. 8 прил. 1 [14]*;

- $t_{п.с}$ – средняя температура воды в подающем трубопроводе системы теплоснабжения за отопительный период, согласно температурного графика отпуска тепловой энергии при $t_{н.с}$;

- $t_{о.с}$ – средняя температура воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения за отопительный период, согласно температурного графика отпуска тепловой энергии при $t_{н.с}$;

- $t_{з.с}$ – принимаемая температура воздуха в подвальном помещении согласно [11];

- $t_{н.с} = -14,3$ °С – средняя температура наружного воздуха за отопительный период [3,10];

- $N_{от} = 303$ сут – продолжительность отопительного периода в сутках [6];

1.2) Потери теплоэнергии через не изолированные теплопроводы за отопительный период:

$$Q^H = \Sigma(q^H_{п.с} \times L) \times N_{от} = 0,03778 \text{ тыс. Гкал} \quad [14]$$

- $q^H_{п.с}$, $q^H_{о.с}$, $q^H_{гвс}$ удельные часовые тепловые потери не изолированными теплопроводами, которые определяются исходя из наружного диаметра d_n , разницы средней температуры теплоносителя $t_{п.с}$ и $t_{о.с}$ и температуры помещения $t_{п}$, (ккал/м×ч) согласно *табл. 2.12 [14]*

2) Экономия теплоэнергии после изоляции теплопроводов в натуральном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_H = Q^H - Q^{из} = 0,031 \text{ тыс. Гкал}$$

3) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_д = \mathcal{E}_H \times T_{т/г} = 0,031 \times 912,5 = 28,25 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{т/г} = 912,5$ руб/Гкал (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.)

Рекомендуется установка изоляции с использованием напыляемого пенополиуретана Н 1612/2 (двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов).

4) Необходимый объем утеплителя:

$$V = \pi \times L \times \frac{D^2 - d_{\text{н.с.}}^2}{4}$$

где L – длина неизолированных теплопроводов, м;

- диаметр теплопровода с теплоизоляцией находится по формуле $D = d_{\text{н.с.}} + v_{\text{п.}} \times 2$

5) Затраты на пенополиуретан составят:

$$З = З_0 + З_{\text{м}} = (V \times C_{\text{у}}) + З_{\text{м}} = 3,09 \text{ тыс. руб.}$$

где $З_0$ – стоимость пенополиуретана ($C_{\text{у.}} = 8200 \text{ руб./м}^3$);

- $З_{\text{м}}$ – затраты на монтаж теплоизоляции (30 % от стоимости материалов).

10) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{З}{\Delta_0} = 0,1 \text{ г.}$$

Величина экономии за год и срок окупаемости при изоляции теплопроводов пенополиуретаном, с учетом затрат на монтажные работы, составит:

$$\Delta_{\text{п}} = 0,031 \text{ тыс. Гкал}$$

$$\Delta_{\text{д}} = 28,25 \text{ тыс. руб.}$$

$$C_o = 0,1 \text{ г.}$$

$$З = 3,09 \text{ тыс. руб.}$$

Таблица 4.6

Расчет непроемчатых потерь теплоты через изоляцию тепловых сетей за расчетный период

Наименование здания	№уч	Диам. мм	Тепл.пот. изолирован. тепловыми сетями ккал(ч*м)		Продолж. работы системы ч	Общая длина		Норма тепловых потерь, и пот. через арматуру (Гкал)		Норма тепловых потерь, и пот. через арматуру (Гкал)	Тепловые потери изолированными тепловыми сетями ккал(ч*м)		Длина изолированных участков м		Тепл. пот. из-за наруш. целостности пот. через арматуру (Гкал) [9]		Тепл. пот. из-за наруш. целостности пот. через арматуру (Гкал)	Непроизводительные пот. теплов. и арматуры (Гкал)		Непроизводительные пот. теплов. и арматуры (Гкал)
			прям.	обрат.		прям.	обрат.	прям.	обрат.		прям.	обрат.	прям.	обрат.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Детский сад	ТУ	32	16,9	19,8	7272	10	10	1,23	1,44	2,67	66,4	76	10	10	6,04	6,91	12,94	4,81	5,47	10,28
		57	23,2	26,4	7272	5	5	0,84	0,96	1,80	101,6	113	5	5	4,62	5,14	9,75	3,77	4,18	7,95
		89	30,4	34,0	7272	5	5	1,11	1,24	2,34	154,8	177	5	5	7,04	8,04	15,08	5,93	6,81	12,74
		108	33,9	38,2	7272	0	0	0,00	0,00	0,00	188	215	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма:						20,00	20,00	3,18	3,64	6,81			20,00	20,00	17,69	20,09	37,78	14,51	16,45	30,96

Таблица 4.7

Расчет затрат на тепло-гидроизоляционные материалы неизолированных теплопроводов

Наименов. здания	№уч	Диам. мм	Длина изолируемых участков, м		Толщина ППУ изоляции, мм	Объем теплоизоляции, куб.м		Стоимость теплоизоляции руб/куб.м	Затраты на материалы, руб	Общие затраты на установку изоляции, руб	Непроизводительные пот. теплопр. и арматуры Г кал	Непроизводительные пот. теплопр. и арматуры руб	Срок окупаемос. год
			прям.	обрат.		прям.	обрат.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		32	10	10	25	0,045	0,045		734	954	10,28	9376,2	
Детский сад	ТУ	57	5	5	28	0,037	0,037	8200	613	797	7,95	7254,5	0,1
		89	5	5	33	0,063	0,063		1037	1348	12,74	11624,1	
		108	0	0	35	0,000	0,000		0	0	0,00	0,0	
Сумма			20,0	20,0		0,15	0,15		2 383,23	3 098,21	30,96	28254,8	0,1

Примечание:

Теплопроводность - пенополиуретан $\lambda = 0,034 \text{ Вт} \cdot \text{м} \cdot ^\circ\text{С}$

Мероприятие №9

(код документа 03)

Установка магнитных преобразователей воды МВП MWS для систем ГВС на вводе в здание

Основание:

Установка магнитных преобразователей воды МВП MWS для профилактики отложения накипи в трубах горячего и холодного водоснабжения, удаления старых отложений, предотвращения очаговой коррозии в целях экономии горячей и холодной воды потребителями при сливе зашлакованной воды.

Магнитные преобразователи воды МВП MWS предназначены для обработки воды полем постоянных магнитов. При этом растворенные в воде солеобразующие ионы кальция и магния теряют способность к отложению на сорбирующих поверхностях.

Технические характеристики:

Максимальное давление:	20 кгс/см ²
Температура воды:	0 - 125°С
Соединение:	Фланцы стальные приварные
Корпус устройства:	Оцинкованная сталь
Корпус магнитной системы:	Нержавеющая сталь
Тип магнитов	Высокоэнергетические магниты
Сохранение магн. энергии:	280 кДж/м ³
Остаточная магн. индукция:	12500 Гаусс
Потери магн. свойств:	0,2% за 10 лет
Прокладки:	паронит

Основным элементом устройства является многополюсный магнитный элемент цилиндрической формы. Магнитный элемент соосно установлен в корпусе, представляющем собой стандартную трубу из ферромагнитного материала, составляя единую магнитную систему. За счет имеющегося в данной системе магнитного поля достигается максимальная эффективность воздействия на воду. Вода, проходя через определенным образом выровненное магнитное поле, создаваемое в устройстве постоянными магнитами, претерпевает физические изменения. Теперь примеси, становятся центром кристаллизации - поверхностью для осаждения молекул кальция, давая возможность им нарастать друг на друга, не соединяясь с поверхностями. Эти новые кристаллы предотвращают выпадение накипи на поверхности труб - что является основной причиной известкового обрастания. В состав магнитных преобразователей входит фильтр грубой и тонкой очистки, а также грязевика.

Устройства МВП MWS не требуют подключения к электрической сети, не нуждаются в обслуживании, имеют большой срок годности, не требуют химических реагентов для работы.

Расчеты:

1) Экономия горячей воды при установке магнитных преобразователей воды МВП MWS за год составит:

$$Э_n = Q_{г.в} \times k_y = 2,332 \times 0,2 = 0,466 \text{ тыс.м}^3$$

где $Q_{г.в}$ – расход горячей воды в тыс.м³ за год;

- k_y – коэффициент магнитного преобразования в зависимости от физико-химического состава воды (согласно натурных исследований «МВС КЕМА»).

2) Экономия горячей воды при установке магнитных преобразователей воды МВП MWS в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_n \times T_{г.в.} = 0,028 \times 912,5 = 25,55 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{г.в.} = 912,5$ руб/Гкал (тариф с НДС на горячую воду за 2010 г.)

3) Затраты на установку магнитных преобразователей воды МВП MWS составят:

$$Z = Z_{гвс} + Z_m = 41,5 + 12,45 = 53,95 \text{ тыс. руб.}$$

где Z , тыс.руб – стоимость установки магнитных преобразователей воды на систему теплоснабжения МВП MWS на 2010 г. с НДС (согласно прайс-листов «МВС КЕМА»);
- Z_m – затраты на монтаж и транспортировку (30 % от стоимости оборудования).

4) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{Z}{\mathcal{E}_d} = 2,1 \text{ г.}$$

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке магнитных преобразователей воды МВП MWS для систем ГВС на вводе в здание, с учетом затрат на монтажные работы, составит:

$$\mathcal{E}_{г.в.} = 0,466 \text{ тыс.м}^3$$

$$\mathcal{E}_d = 25,55 \text{ тыс.руб.}$$

$$C_o = 2,1 \text{ г.}$$

$$Z = 53,95 \text{ тыс.руб.}$$



Мероприятие №10

(код документа 02)

Замена оконных блоков энергоэффективными стеклопакетами в целом.

Основание:

Установка энергоэффективных стеклопакетов приводит к повышению уровня теплозащиты окон и экономии тепловой энергии на подогрев инфильтрующегося через окна холодного воздуха, ввиду снижения воздухопроницаемости.

Технические характеристики:

Стеклопакеты поливинилхлоридные (ПВХ) трехкамерного типа обладают сопротивлением теплопередачи от 0,65 до 0,75 м²·°C/Вт и коэффициентами воздухопроницаемости 3-4 кг/(м²·ч).

Площадь остекления жилого дома составляет $A_F=236 \text{ м}^2$ (согласно приложения 5 – опросные листы).

Термограммы оконных блоков приведены в приложении 14.

Расчеты:

1) Экономия теплоэнергии за счет повышения уровня теплозащиты окон:

$$Q_1 = ((1/R_{c1}) - (1/R_{c2})) \times A_F \times (t_{\text{int}} - t_{\text{ext}}) \times 24 \times N_{\text{от}} = 0,019 \text{ тыс. Гкал}$$

где - R_{c1} , (м²·°C)/Вт – приведенное сопротивление теплопередаче существующего стеклопакета, определяется по формуле:

$$R_{c1} = \frac{1}{a_g} + R_{k1} + \frac{1}{a_n} = 0,67 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$$

- $R_{k1} = 0,5$ (м²·°C)/Вт – термическое сопротивление конструкции существующего стеклопакета;

- $a_g = 8$ Вт/(м²·°C), $a_n = 23$ Вт/(м²·°C) – коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и наружной поверхностей ограждающих конструкций, принимаются по табл. 10 прил. 1 [7];

- R_{c2} , (м²·°C)/Вт приведенное сопротивление теплопередаче устанавливаемого стеклопакета, определяется по формуле:

$$R_{c2} = \frac{1}{a_g} + R_{k2} + \frac{1}{a_n} = 0,89 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$$

- $R_{k2} = 0,72$ (м²·°C)/Вт – термическое сопротивление конструкции устанавливаемого стеклопакета.

- $t_{\text{int}} = 20$ °C – расчетная температура воздуха в здании для расчета теплозащиты [10];

- $t_{\text{ext}} = -14,3$ °C – средняя температура наружного воздуха за отопительный период [3,10];

- $N_{\text{от}} = 303$ сут – продолжительность отопительного периода в сутках.

2) Экономия теплоэнергии за счет уменьшения количества инфильтрующегося воздуха:

$$Q_2 = (q_{\text{inf1}} - q_{\text{inf2}}) \times A_F \times (t_{\text{int}} - t_{\text{ext}}) \times 24 \times N_{\text{от}} = 0,074 \text{ тыс. Гкал}$$

где - удельный расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через существующие оконные проемы:

$$q_{\text{inf1}} = 0,28 \times g_{\text{inf1}} \times c \times k = 2,24 \text{ кВт/м}^2 \cdot \text{°C}$$

- $g_{\text{inf1}} = 10$ кг/(м²·ч) - коэффициент воздухопроницаемости существующих окон;

- $c = 1,0$ кДж/(кг·°C) - удельная теплоемкость воздуха;

- $k=0,8$ - коэффициент влияния встречного теплового потока в конструкциях для окон и балконных дверей с отдельными переплетами;

- удельный расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через устанавливаемые стеклопакеты:

$$q_{inf2} = 0,28 \times g_{inf2} \times c \times k = 0,78 \text{ кВт/м}^2 \cdot \text{°C}$$

- $g_{inf2}=3,5 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{ч)}$ - коэффициент воздухопроницаемости устанавливаемых стеклопакетов;

3) Общая экономия составит:

$$Q_{общ} = Q_1 + Q_2 = 0,092 \text{ тыс. Гкал}$$

4) Экономия теплоэнергии в денежном эквиваленте за год, составит:

$$\mathcal{E}_д = \mathcal{E}_н \times T_{\text{т/г}} = 0,092 \times 912,5 = 83,95 \text{ тыс. руб.}$$

где $T_{\text{т/г}}=912,5 \text{ руб/Гкал}$ (тариф с НДС на теплоэнергию в 2010 г.)

5) Затраты на установку окон составят:

$$Z = Z_о + Z_м = 991,2 \text{ тыс. руб.}$$

где $Z_о = C_y \times S_о$ - стоимость стеклопакетов ($C_y = 3000 \text{ руб./м}^2$)

- $Z_м$ - затраты на монтаж/демонтаж и транспортировку (40 % от стоимости материалов).

6) Срок окупаемости:

$$C_o = \frac{Z}{\mathcal{E}_д} = 11,8 \text{ г.}$$

Величина экономии за год и срок окупаемости при установке стеклопакетов, с учетом затрат на монтажные работы, составит:

$$\mathcal{E}_н = 0,092 \text{ тыс. Гкал}$$

$$\mathcal{E}_д = 83,95 \text{ тыс. руб.}$$

$$C_o = 11,8 \text{ г.}$$

$$Z = 991,2 \text{ тыс. руб.}$$



Данное мероприятие ввиду достаточно больших затрат и сравнительно длительного срока окупаемости рекомендуется внести в график капитальных ремонтов.

Мероприятие №11

(код документа 06)

Назначение ответственного лица, материальное поощрение и организация контроля за эффективным использованием ТЭР.

Основание:

Экономия денежных средств на оплату топливных энергетических ресурсов за счет эффективного и рационального их использования.

Технические характеристики:

Приказом по организации назначить за рациональное и эффективное использование ТЭР ответственное лицо.

Разработать программу стимулирования персонала за экономию ТЭР.

Возложить обязанности по своевременной разработке и контролю энергетических балансов на ответственного за эффективное и рациональное использование ТЭР.

На основании проведенных энергетических обследований обязанности по контролю за реализацией мероприятий возложить на ответственного за эффективное и рациональное использование ТЭР.

Расчеты:

1) Экономия от реализации мероприятий за год составит в денежном эквиваленте:

$$Э_{д}=276,41 \text{ тыс.руб.}$$

2) Ориентировочное сумма доплаты за месяц лицу, ответственному за эффективное и рациональное использование ТЭР составит за год:

$$З_{о}=10,0 \times 12=120,0 \text{ тыс руб.}$$

Назначение ответственного лица, материальное поощрение и организация контроля за эффективным использованием ТЭР.

$$Э_{д}= 276,41 \text{ тыс.руб.}$$

$$З=120,0$$

*Экономия при реализации всех мероприятий

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
- 2) СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование;
- 3) СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
- 4) СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные;
- 5) СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника;
- 6) СНиП 23-01-99*. Строительная климатология;
- 7) СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий;
- 8) СП 23-101-2004. Проектирования тепловой защиты зданий;
- 9) СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение;
- 10) ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
- 11) МГСН 2.01-99. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепло-электро-снабжению;
- 12) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194);
- 13) МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения / Госстрой России.-М., 2001;
- 14) Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий / Комитет РФ по муниципальному хозяйству.-Изд.4-е переработанное, М.: СНИИ АКХ, 2002;
- 15) РД 34.09.255-97. Руководящий документ. Методические указания. Определение тепловых потерь в водяных тепловых сетях.-М.: СПО ОРГРЭС, 1998.-28 с;
- 16) Наладка и эксплуатация тепловых сетей: Справочник / В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж.-М.: Стройиздат, 1988.-432 с;
- 17) АВОК-8-2007. Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий;
- 18) ГОСТ 30732-2001 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия.
- 19) Рекомендации по применению средств автоматического регулирования систем отопления и водоснабжения эксплуатируемых жилых зданий. М.: АКХ им. К.Д. Панфилова, 1988;
- 20) МДС 13-7.2000 Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города.
- 21). Энергосбережение. Методическое пособие для работников энергонадзора и энергослужб предприятий. Панфилов А.И., Кобытов Г.П. Воронеж: ИПФ «Воронеж».
- 22). М.И. Сканиви. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Москва: Изд. ОНИКС, 2009 г.
- 23). РД 34.09.254 (И 34-70-028-86). Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений
- 24). РД 34.09.253 (и 34-70-030-87) Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений.

- 25). ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки.
- 26). РД 34.46.501. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.
- 27). ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
- 28). Электротехнический справочник. В 3-х т. Т.2 Электротехнические устройства / Под общей ред. профес. МЭИ В.Г. Герасимова. Изд-во Энергоиздат, 1981 г.
- 29). Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Дипломное проектирование. Н.А. Гурин, Г.И. Янукович. Мн.: Выш. Шк., 1990 г.
- 30). Инструктивные материалы Главэнергонадзора / Минэнерго СССР.- М.: Энергоатомиздат, 1986 г.
- 31). Приказ Минпромэнерго №49 от 22.02.07 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)».
- 32). Учет и регулирование теплопотребления / В.И. Лачков, В.К. Недзвецкий/ Электронный журнал ЭСК «Экологические системы» №5, февраль 2005г.
- 33). Бушуев В.В., Громов Б.Н., Доброхотов В.И. и др. "Научно-технические и организационно-экономические проблемы внедрения энергосберегающих технологий", Москва, "Теплоэнергетика" №11, 1997г.
- 34). Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок /Утверждена Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г.
- 35). ТСН 23-2000-АсО Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий / Территориальные строительные нормы.-Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации Астраханской области, 2000
- 36). СО 153-34.20.523-2003 Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии Ч. I. II. III. IV. М.:
- 37). Методика по определению нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей и тепловой энергии / Постановление ФЭК РФ от 31 июля 2002 г. N 49-э/8
- 38). МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению энергоресурсаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве
- 39). Методические рекомендации к определению эффективности технических мероприятий по экономии тепловой энергии. Изд.: Энергосбыт «Челябэнерго», г. Курган, 1980 г.
- 40). Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 4 октября 2005 г. N 265 "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".
- 41) СН 357-77 «Инструкции по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий».
- 42) РД 34.09.155-93 Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций.